

CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN
TCK202503045



Inspecciones y Servicios
RESPALDO TÉCNICO EFICIENTE



000	28/03/2025	BASE TCK	GREEN OIL	CERTIFICADO	M. LOZANO	D. VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	NEUQUÉN	SERVICES	CALIB.		
		Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó



VÁLVULA SEGURIDAD 1"





CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

(RESUMEN) 1

CERTIFICADO: TCK202503045

Fecha Insp: 28/03/2025

Nueva Inspec.: 28/03/2026

CLIENTE

GREEN OIL SERVICES

PROCEDIMIENTO N°

TCK-PCCV-003

DATOS GENERALES

LUGAR

BASE TCK

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN

VÁLVULA SEGURIDAD 1"

NORMA DE APLICACIÓN

API RP 576 - API 520

CONDICIONES AMBIENTALES

Temp 18,8°C / Humad 67%

DETALLE DE PIEZAS

ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	DETALLE / TRABAJO	PRESIÓN DE PRUEBA	OBSERVACIÓN	RESULTADO
1	2	VÁLVULA SEGURIDAD 1"	0086600 / 000211201	IV-CAL 70 Kg/cm ² -F INSP.03/25	70 Kg/cm ²	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN

FECHA:
28/03/2025

Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D. Vallejos

FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROLO

LUGAR:
NEUQUÉN

FECHA:
28/03/2025

Control de Calidad y Operaciones
Ing. M. Lozano

FIRMA / ACLARACIÓN

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVA AUTORIZACIÓN ESCRITA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO: TCK202503045
N° SERIE: 0096600 / GOS241201
Fecha Inspección: 28/03/2025
Nueva Inspección: 28/03/2026

CLIENTE
GREEN OIL SERVICES
PROCEDIMIENTO N°
TCK-PGCV-003

DATOS GENERALES
LUGAR
BASE TCK

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN
VÁLVULA SEGURIDAD 1"
CONDICIONES AMBIENTALES
Tempo 18,8 °C / Humedad 67%

NORMA DE APLICACIÓN
API RP 576 - API 520

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO

MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL

EQUIPOS / PATRONES UTILIZADOS


MARCA/MODELO
CPQ1500 - WKA

N° CERTIFICADO
MAC GROUP 88514

CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO
21/03/25 - 21/12/2028

ITEM		DESCRIPCION	N°SERIE	IDENTIFICACIÓN		EVALUACIÓN	RESULTADO
1		VÁLVULA SEGURIDAD 1"	0096600 / GOS241201	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO

REGISTRO DE PRUEBA DE FUGA

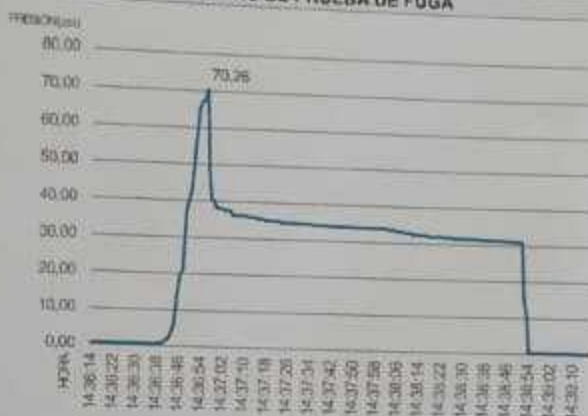

OBSERVACIÓN:

Se realiza Inspección Visual, Calibración y Verificación de Funcionamiento de válvula de seguridad.
Se realiza prueba de fuga a 70 kg/cm² con tolerancia de ± 1.5 kg/cm². Registrándose pico 70.26 kg/cm² máximo de presión.
Prueba realizada con aire a temperatura ambiente 18,8 °C.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Precinto: TCK202503045 0096600 / IV-CAL 70 Kg/cm²-F INSP 03/25

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
28/03/2025

Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab. D. Vallejos
FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROL

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
28/03/2025

Control de Calidad y Operaciones
Ing. M. Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN:

QUEDA TERMINantemente PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIJA AUTORIZACIÓN (SOPORTE)