



INFORME DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

5711

MKG-R09-00 rev.00

Pag 1 de 11



CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.	CERTIFICACIÓN ANUAL	F. DE INSPECCIÓN:	26/09/2025
CONTACTO: JOSÉ MULLER	LUGAR: BASE GREEN OIL SERVICES	F. DE VENCIMIENTO:	26/09/2026
EQUIPO: LINEA DE ALTA	INFORME N°5711		



REV.00	FECHA 01/10/2025	REALIZÓ: JUAN BONET	APROBÓ: KOWALSKI, MAXIMILIANO
--------	------------------	---------------------	-------------------------------

 NAHUEL MOLINA MAKING S.R.L. US - PH - PM (SI-04) NIVEL 1 NAHUEL MOLINA (OPERADOR)	 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. N° 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	ACEPTÓ / CLIENTE
---	--	------------------



INFORME DE INSPECCIÓN #5711



(MKG-R09-08 Rev.01) Rev.: 00 Pag 2 de 11

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.			FECHA DE INSPECCIÓN:	26/09/2025
CONTACTO: JOSÉ MULLER		LUGAR: BASE GREEN OIL SERVICES	FECHA DE VENCIMIENTO:	26/09/2026

R: RECHAZADO A: APROBADO N/A: NO APLICA S/D: SIN DATOS

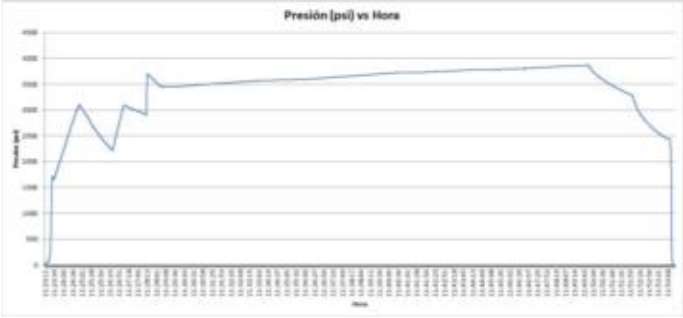
HOJA	IDENTIFICACIÓN	LONG.	PRECINTO	N° DE SERIE	RESULTADO PH	IV	ME	PM	LP	RESULTADO GENERAL
3	NIPLE 2" NPT x 2" NPT - 3KPSI	10 cm	H27-5711-1 3KPSI MKG5711 26-Sep-25	H27-5711-1	A - 3000PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
4	LINEA 2" NPT - 3KPSI	300 cm	H27-5711-2 3KPSI MKG5711 26-Sep-25	H27-5711-2	A - 3000PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
5	LINEA 2" NPT - 3KPSI	200 cm	H27-5711-3 3KPSI MKG5711 26-Sep-25	H27-5711-3	A - 3000PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
6	LINEA 2" NPT - 3KPSI	100 cm	H27-5711-4 3KPSI MKG5711 26-Sep-25	H27-5711-4	A - 3000PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
7	VALVULA ROSCADA 2" S.5000 NPT 3KPSI	-	2498 3KPSI MKG5711 26-Sep-25	2498	A - 3000PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
8	VALVULA RETENCION 2" S.5000 NPT 3KPSI	-	H27-5711-6 3KPSI MKG5711 26-Sep-25	H27-5711-6	A - 3000PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
9	LINEA 2" NPT - 3KPSI	200 cm	H27-5711-7 3KPSI MKG5711 26-Sep-25	H27-5711-7	A - 3000PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
10	VALVULA AGUJA 2" S.5000 NPT 3KPSI	-	H27-5711-8 3KPSI MKG5711 26-Sep-25	H27-5711-8	A - 3000PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
11	NIPLE ROSCADO 2" NPT x 2" NPT - 3KPSI	100 cm	H27-5711-9 3KPSI MKG5711 26-Sep-25	H27-5711-9	A - 3000PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO

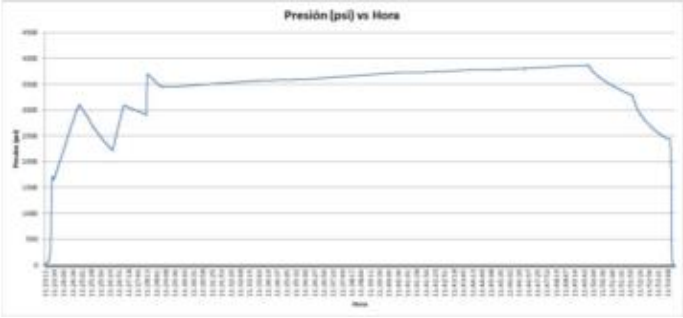
 NAHUEL MOLINA MAKING S.R.L US - PH - PM (SI-04) NIVEL 1 NAHUEL MOLINA (OPERADOR)	 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. N° 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	ACEPTÓ / CLIENTE
---	---	------------------

		INFORME DE INSPECCIÓN #5711 (MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 125359 Rev.: 00 Pag 3 de 11																		
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GREEN OIL SERVICES																		
	DESCRIPCIÓN: NIPLE 2" NPT x 2" NPT - 3KPSI		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:															
	SERIE#: H27-5711-1		26/09/2025		26/09/2026															
	PRECINTO: H27-5711-1 3KPSI MKG5711 26-Sep-25		RESULTADO: APROBADO																	
	LONGITUD: 10 cm																			
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)			RESULTADO PARCIAL: APROBADO															
DIRECTA: ☒																				
REFERENCIA FOTOGRÁFICA																				
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797		MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																
EQUIPO:		SERIE:		ESPESOR MÍNIMO ADMISIBLE(mm): 3.42																
N° CERTIFICADO:		FECHA VTO.:		ESQUEMA DE PIEZA																
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).																				
		Secciones																		
		<table><thead><tr><th></th><th colspan="4">Punto</th></tr><tr><th>Sección</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>9,04</td><td>8,76</td><td>8,45</td><td>9,00</td></tr></tbody></table>					Punto				Sección	A	B	C	D	1	9,04	8,76	8,45	9,00
	Punto																			
Sección	A	B	C	D																
1	9,04	8,76	8,45	9,00																
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																
Duración: 30 min																				
Max. Presión: 3000PSI																				
INSTRUMENTO:																				
Manómetro MKG-INSTR-084																				
N° CERTIFICADO: 0370825																				
SERIE: 1A02PJMFAQ3C																				
FECHA VTO.: 26/08/2026																				
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.																				
NAHUEL MOLINA MAKING S.R.L. US - PH - PM (SI-04) NIVEL 1		MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. N° 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US																		
NAHUEL MOLINA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE																

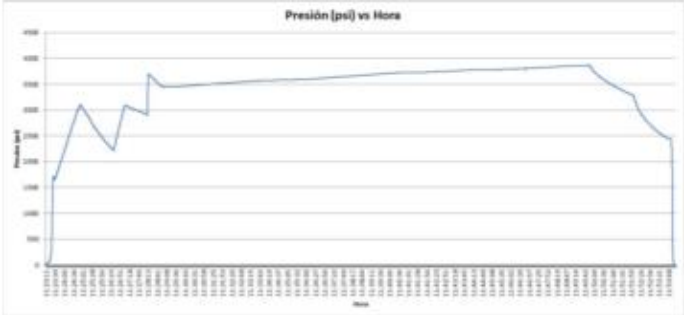
	INFORME DE INSPECCIÓN #5711 (MKG-R09-08 Rev.01)																																
	ITEM # 125361	Rev.: 00		Pag 5 de 11																													
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GREEN OIL SERVICES																															
	DESCRIPCIÓN: LINEA 2" NPT - 3KPSI		FECHA INSPECCIÓN:	FECHA VENCIMIENTO:																													
	SERIE#: H27-5711-3		26/09/2025	26/09/2026																													
	PRECINTO: H27-5711-3 3KPSI MKG5711 26-Sep-25		RESULTADO: APROBADO																														
	LONGITUD: 200 cm																																
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																													
DIRECTA: ☒																																	
REFERENCIA FOTOGRÁFICA																																	
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797		MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																													
EQUIPO:	SERIE:	ESPESOR MÍNIMO ADMISIBLE(mm): 3.42		ESQUEMA DE PIEZA 																													
N° CERTIFICADO:	FECHA VTO.:																																
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).																																	
<table><thead><tr><th></th><th colspan="4">Punto</th></tr><tr><th>Sección</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>8,53</td><td>9,02</td><td>8,28</td><td>9,00</td></tr><tr><td>2</td><td>8,70</td><td>8,37</td><td>8,91</td><td>8,48</td></tr><tr><td>3</td><td>8,48</td><td>8,45</td><td>9,29</td><td>9,01</td></tr><tr><td>4</td><td>8,71</td><td>8,48</td><td>8,91</td><td>8,92</td></tr></tbody></table>						Punto				Sección	A	B	C	D	1	8,53	9,02	8,28	9,00	2	8,70	8,37	8,91	8,48	3	8,48	8,45	9,29	9,01	4	8,71	8,48	8,91
	Punto																																
Sección	A	B	C	D																													
1	8,53	9,02	8,28	9,00																													
2	8,70	8,37	8,91	8,48																													
3	8,48	8,45	9,29	9,01																													
4	8,71	8,48	8,91	8,92																													
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRAULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																													
Duración: 30 min Max. Presión: 3000PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-084 N° CERTIFICADO: 0370825 SERIE: 1A02PJMFAQ3C FECHA VTO.: 26/08/2026																																	
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.																																	
 NAHUEL MOLINA MAKING S.R.L US - PH - PM (SI-04) NIVEL 1 NAHUEL MOLINA (OPERADOR)		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. N° 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE																													

	INFORME DE INSPECCIÓN #5711 (MKG-R09-08 Rev.01)																																
	ITEM # 125362	Rev.: 00		Pag 6 de 11																													
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GREEN OIL SERVICES																															
	DESCRIPCIÓN: LINEA 2" NPT - 3KPSI		FECHA INSPECCIÓN:	FECHA VENCIMIENTO:																													
	SERIE#: H27-5711-4		26/09/2025	26/09/2026																													
	PRECINTO: H27-5711-4 3KPSI MKG5711 26-Sep-25		RESULTADO: APROBADO																														
	LONGITUD: 100 cm																																
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																													
DIRECTA: ☒																																	
REFERENCIA FOTOGRÁFICA																																	
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797		MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																													
EQUIPO:	SERIE:	ESPESOR MÍNIMO ADMISIBLE(mm): 3.42		ESQUEMA DE PIEZA 																													
N° CERTIFICADO:	FECHA VTO.:																																
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).																																	
<table><thead><tr><th></th><th colspan="4">Punto</th></tr><tr><th>Sección</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>8,71</td><td>8,86</td><td>8,71</td><td>8,90</td></tr><tr><td>2</td><td>8,71</td><td>8,91</td><td>8,97</td><td>8,57</td></tr><tr><td>3</td><td>8,86</td><td>8,80</td><td>8,52</td><td>8,66</td></tr><tr><td>4</td><td>8,81</td><td>9,42</td><td>8,76</td><td>8,80</td></tr></tbody></table>						Punto				Sección	A	B	C	D	1	8,71	8,86	8,71	8,90	2	8,71	8,91	8,97	8,57	3	8,86	8,80	8,52	8,66	4	8,81	9,42	8,76
	Punto																																
Sección	A	B	C	D																													
1	8,71	8,86	8,71	8,90																													
2	8,71	8,91	8,97	8,57																													
3	8,86	8,80	8,52	8,66																													
4	8,81	9,42	8,76	8,80																													
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRAULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																													
Duración: 30 min Max. Presión: 3000PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-084 N° CERTIFICADO: 0370825 SERIE: 1A02PJMFAQ3C FECHA VTO.: 26/08/2026																																	
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.																																	
 NAHUEL MOLINA MAKING S.R.L US - PH - PM (SI-04) NIVEL 1 NAHUEL MOLINA (OPERADOR)		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. N° 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE																													

		INFORME DE INSPECCIÓN #5711 (MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 125363 Rev.: 00 Pag 7 de 11			
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GREEN OIL SERVICES			
	DESCRIPCIÓN: VALVULA ROSCADA 2" S.5000 NPT 3KPSI		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE#: 2498		26/09/2025		26/09/2026
	PRECINTO: 2498 3KPSI MKG5711 26-Sep-25		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 30 min Max. Presión: 3000PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-084 N° CERTIFICADO: 0370825 SERIE: 1A02PJMFAQ3C FECHA VTO.: 26/08/2026					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 NAHUEL MOLINA MAKING S.R.L US - PH - PM (SI-04) NIVEL 1 NAHUEL MOLINA (OPERADOR)		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. N° 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN #5711 (MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 125364 Rev.: 00 Pag 8 de 11				
		CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GREEN OIL SERVICES		
		DESCRIPCIÓN: VALVULA RETENCION 2" S.5000 NPT 3KPSI		FECHA INSPECCIÓN: 26/09/2025	FECHA VENCIMIENTO: 26/09/2026	
		SERIE#: H27-5711-6				
		PRECINTO: H27-5711-6 3KPSI MKG5711 26-Sep-25		RESULTADO: APROBADO		
		LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)			RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒						
REFERENCIA FOTOGRÁFICA						
						
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRAULICA (PH)			RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 30 min Max. Presión: 3000PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-084 N° CERTIFICADO: 0370825 SERIE: 1A02PJMFAQ3C FECHA VTO.: 26/08/2026						
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.						
 NAHUEL MOLINA MAKING S.R.L US - PH - PM (SI-04) NIVEL 1 NAHUEL MOLINA (OPERADOR)		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. N° 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE		

		INFORME DE INSPECCIÓN #5711 (MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 125365 Rev.: 00 Pag 9 de 11																																	
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GREEN OIL SERVICES																																	
	DESCRIPCIÓN: LINEA 2" NPT - 3KPSI		FECHA INSPECCIÓN: 26/09/2025	FECHA VENCIMIENTO: 26/09/2026																															
	SERIE#: H27-5711-7																																		
	PRECINTO: H27-5711-7 3KPSI MKG5711 26-Sep-25		RESULTADO: APROBADO																																
	LONGITUD: 200 cm																																		
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																															
DIRECTA: ☒																																			
REFERENCIA FOTOGRÁFICA																																			
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797		MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																															
EQUIPO:		SERIE:		ESPESOR MÍNIMO ADMISIBLE(mm): 3.42																															
N° CERTIFICADO:		FECHA VTO.:		ESQUEMA DE PIEZA																															
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).																																			
		<table><tr><td></td><td colspan="4">Punto</td></tr><tr><td>Sección</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>1</td><td>8,83</td><td>9,00</td><td>9,10</td><td>8,71</td></tr><tr><td>2</td><td>8,45</td><td>9,42</td><td>9,00</td><td>8,86</td></tr><tr><td>3</td><td>8,73</td><td>8,79</td><td>8,86</td><td>8,57</td></tr><tr><td>4</td><td>9,00</td><td>9,10</td><td>9,05</td><td>8,95</td></tr></table>					Punto				Sección	A	B	C	D	1	8,83	9,00	9,10	8,71	2	8,45	9,42	9,00	8,86	3	8,73	8,79	8,86	8,57	4	9,00	9,10	9,05	8,95
	Punto																																		
Sección	A	B	C	D																															
1	8,83	9,00	9,10	8,71																															
2	8,45	9,42	9,00	8,86																															
3	8,73	8,79	8,86	8,57																															
4	9,00	9,10	9,05	8,95																															
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRAULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																															
Duración: 30 min Max. Presión: 3000PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-084 N° CERTIFICADO: 0370825 SERIE: 1A02PJMFAQ3C FECHA VTO.: 26/08/2026																																			
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.																																			
 NAHUEL MOLINA MAKING S.R.L. US - PH - PM (SI-04) NIVEL 1 NAHUEL MOLINA (OPERADOR)		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. N° 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE																															

		INFORME DE INSPECCIÓN #5711 (MKG-R09-08 Rev.01) ITEM # 125366 Rev.: 00 Pag 10 de 11			
		CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GREEN OIL SERVICES	
	DESCRIPCIÓN: VALVULA AGUJA 2" S. 5000 NPT 3KPSI			FECHA INSPECCIÓN: 26/09/2025	FECHA VENCIMIENTO: 26/09/2026
	SERIE#: H27-5711-8				
	PRECINTO: H27-5711-8 3KPSI MKG5711 26-Sep-25			RESULTADO: APROBADO	
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)			RESULTADO PARCIAL: APROBADO
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)			RESULTADO PARCIAL: APROBADO
Duración: 30 min Max. Presión: 3000PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-084 N° CERTIFICADO: 0370825 SERIE: 1A02PJMFAQ3C FECHA VTO.: 26/08/2026					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 NAHUEL MOLINA MAKING S.R.L. US - PH - PM (SI-04) NIVEL 1 NAHUEL MOLINA (OPERADOR)		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. N° 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

	INFORME DE INSPECCIÓN #5711 (MKG-R09-08 Rev.01)																	
	ITEM # 125367 Rev.: 00 Pag 11 de 11																	
	CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GREEN OIL SERVICES															
	DESCRIPCIÓN: NIPLE ROSCADO 2" NPT x 2" NPT - 3KPSI		FECHA INSPECCIÓN: 26/09/2025															
	SERIE#: H27-5711-9																	
	PRECINTO: H27-5711-9 3KPSI MKG5711 26-Sep-25		FECHA VENCIMIENTO: 26/09/2026															
LONGITUD: 100 cm																		
		RESULTADO: APROBADO																
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)																
DIRECTA: ☒		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																
REFERENCIA FOTOGRÁFICA																		
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797		MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)																
EQUIPO: SERIE: ESPESOR MÍNIMO ADMISIBLE(mm): 3.42		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																
N° CERTIFICADO: FECHA VTO.:		ESQUEMA DE PIEZA																
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).																		
<table><thead><tr><th>Sección</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>8,96</td><td>8,95</td><td>9,10</td><td>9,33</td></tr><tr><td>2</td><td>8,94</td><td>9,10</td><td>8,98</td><td>9,04</td></tr></tbody></table>		Sección	A	B	C	D	1	8,96	8,95	9,10	9,33	2	8,94	9,10	8,98	9,04		
Sección	A	B	C	D														
1	8,96	8,95	9,10	9,33														
2	8,94	9,10	8,98	9,04														
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)																
Duración: 30 min Max. Presión: 3000PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-084 N° CERTIFICADO: 0370825 SERIE: 1A02PJMFAQ3C FECHA VTO.: 26/08/2026																		
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.																		
 NAHUEL MOLINA MAKING S.R.L. US - PH - PM (SI-04) NIVEL 1 NAHUEL MOLINA (OPERADOR)		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. N° 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)																
		ACEPTÓ CLIENTE																