


**CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN
TCK202602057**



000	20/02/2026	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO CALIB.	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó

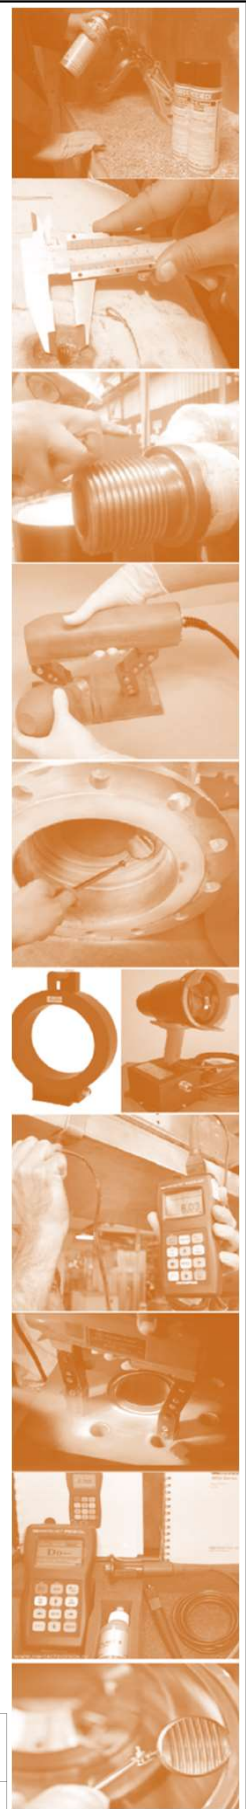

VÁLVULA SEGURIDAD 2"



DATOS GENERALES		
CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN VÁLVULA SEGURIDAD 2"
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGCV-003	NORMA DE APLICACIÓN API RP 576 - API 520	CONDICIONES AMBIENTALES Temp 30,7°C / Humed 11%

DETALLE DE PIEZAS							
ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	DETALLE / TRABAJO	PRESIÓN DE PRUEBA	OBSERVACIÓN	RESULTADO
1	3	VÁLVULA SEGURIDAD 2"	0096140 - K0330	IV-CAL 170 kg/cm-F CAL 02/26	170 kg/cm2	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO


OPERADOR		CONTROLO	
LUGAR: NEUQUÉN		LUGAR: NEUQUÉN	
FECHA: 20/02/2026	Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D.Vallejos	FECHA: 20/02/2026	Control de Calidad y Operaciones Ing. M.Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN:		FIRMA / ACLARACIÓN:	

DATOS GENERALES	
CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGCV-003	NORMA DE APLICACIÓN API RP 576 - API 520
EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN VÁLVULA SEGURIDAD 2"	
CONDICIONES AMBIENTALES Temp 30,7°C / Humed 11%	

EQUIPOS / PATRONES UTILIZADOS			
TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	MARCA/MODELO CPG1500 - WIKA	N° CERTIFICADO MAC GROUP 59514	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 21/02/25 - 21/02/2026

IDENTIFICACIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	VÁLVULA SEGURIDAD 2"	0096140 - K0330	IV-CAL 170 kg/cm-F CAL 02/26	170 kg/cm2	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO

REGISTRO DE PRUEBA DE FUGA

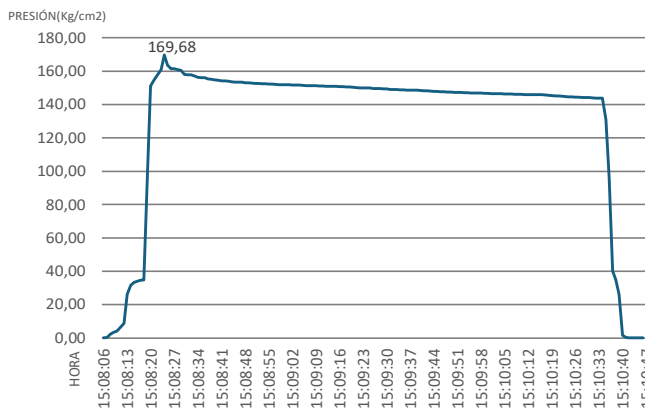

OBSERVACIÓN:

Se realiza Inspección Visual, Calibración y Verificación de Funcionamiento de válvula de seguridad.
 Se realiza prueba de fuga a 170 kg/cm2 con tolerancia de +/- 3,6 kg/cm2. Registrandose pico de 169,68 kg/cm2 máximo de presión.
 Prueba realizada con aire a temperatura ambiente 30,7°C.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Precinto: TCK202602057 0096140 - IV-CAL 170 kg/cm-F CAL 02/26

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
20/02/2026

Laboratorio Calibración y Pruebas
 Técnico Lab D.Vallejos
 FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTRÓLO

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
20/02/2026

Control de Calidad y Operaciones
 Ing. M.Lozano
 FIRMA / ACLARACIÓN: