

CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN
TCK202602074



000	27/02/2026	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO CALIB.	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó




VÁLVULA SEGURIDAD 1"



DATOS GENERALES		
CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN VÁLVULA SEGURIDAD 1"
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGCV-003	NORMA DE APLICACIÓN API RP 576 - API 520	CONDICIONES AMBIENTALES Temp 19,6°C / Humed 40%

DETALLE DE PIEZAS							
ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	DETALLE / TRABAJO	PRESIÓN DE PRUEBA	OBSERVACIÓN	RESULTADO
1	3	VÁLVULA SEGURIDAD 1"	0096193 - 8973.3.05/20	IV-CAL 70 kg/cm2-F CAL 02/26	70 kg/cm2	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO

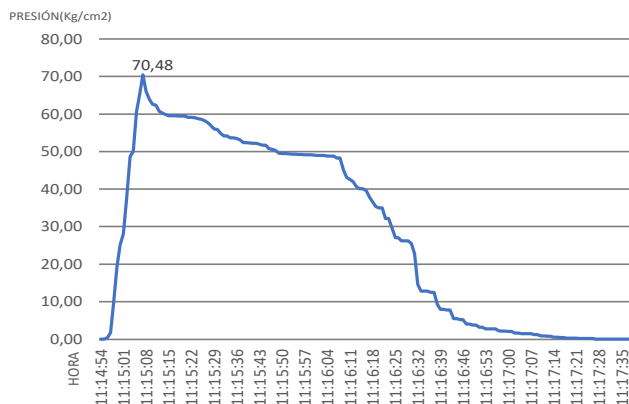
OPERADOR LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 27/02/2026  Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D.Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:	CONTROLO LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 27/02/2026  Control de Calidad y Operaciones Ing. M.Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:
--	--

CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN VÁLVULA SEGURIDAD 1"
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGCV-003	NORMA DE APLICACIÓN API RP 576 - API 520	CONDICIONES AMBIENTALES Temp 19,6°C / Humed 40%

EQUIPOS / PATRONES UTILIZADOS			
TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	MARCA/MODELO CPG1500 - WIKA	N° CERTIFICADO MAC GROUP N°67884	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 24/02/26 - 24/02/2027

IDENTIFICACIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	VÁLVULA SEGURIDAD 1"	0096193 - 8973.3.05/20	IV-CAL 70 kg/cm2-F CAL 02/26	70 kg/cm2	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO

REGISTRO DE PRUEBA DE FUGA





OBSERVACIÓN:

Se realiza Inspección Visual, Calibración y Verificación de Funcionamiento de válvula de seguridad.
 Se realiza prueba de fuga a 70 kg/cm2 con tolerancia de +/- 1,5 kg/cm2. Registrandose pico de 70,48 kg/cm2 máximo de presión.
 Prueba realizada con aire a temperatura ambiente 19,6°C.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Precinto: TCK202602074 0096193 - IV-CAL 70 kg/cm2-F CAL 02/26

OPERADOR LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 27/02/2026  Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D. Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:	CONTROL LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 27/02/2026  Control de Calidad y Operaciones Ing. M. Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:
--	---