


**CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN Y PRUEBA
TCK202512004**




000	05/12/2025	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO CALIB. y PH	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó

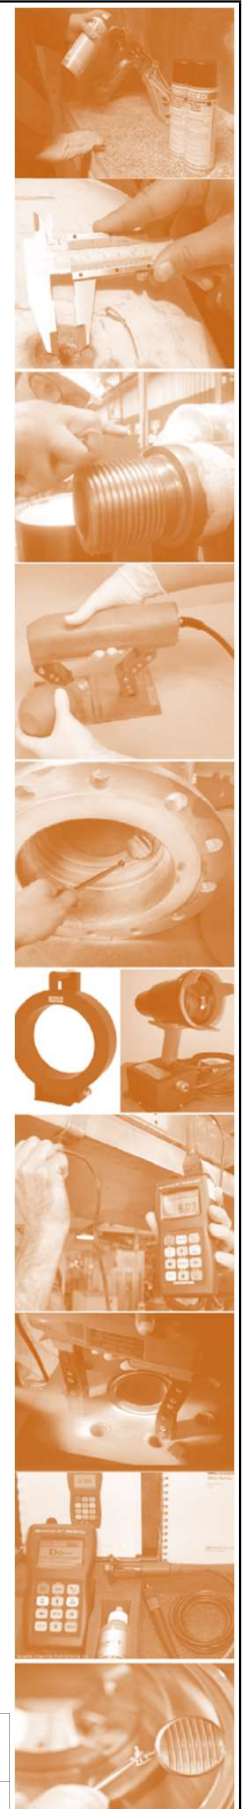

VÁLVULA DE SEGURIDAD 1 1/4"




	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y PRUEBA		CERTIFICADO: TCK202512004				
	(RESUMEN) 1		Fecha Insp: 05/12/2025 Nueva Inspe.: 05/12/2026				
DATOS GENERALES							
CLIENTE GREEN OIL SERVICES		LUGAR BASE TCK		EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD 1 1/4"			
PROCEDIMIENTO Nº TCK-PGCV-003		NORMA DE APLICACIÓN API RP 576 - API 520		CONDICIONES AMBIENTALES Temp 25,8°C / Humed 30%			
DETALLE DE PIEZAS							
ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	NºSERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE CALIBRACION /PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	Válvula de Seguridad 1 1/4"	0096144 - 11845	IV-CAL-PH 45 kg/cm2-F CAL 12/25	45 kg/cm2	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO
OPERADOR				CONTROLO			
LUGAR: NEUQUÉN				LUGAR: NEUQUÉN			
FECHA: 05/12/2025		Laboratorio Calibración y Pruebas Tecnico Lab D.Vallejos		FECHA: 05/12/2025		Control de Calidad y Operaciones Ing. M.Lozano	
		FIRMA / ACLARACIÓN:				FIRMA / ACLARACIÓN:	
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA							
Pag. 2 de 3							

CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD 1 1/4"
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGCV-003	NORMA DE APLICACIÓN API RP 576 - API 520	CONDICIONES AMBIENTALES Temp 25,8°C / Humed 30%

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	MARCA/MODELO CPG1500 - WIKA	N° CERTIFICADO MAC GROUP 59514	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 21/02/25 - 21/02/2026
--	---------------------------------------	--	---

IDENTIFICACIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	Válvula de Seguridad 1 1/4"	0096144 - 11845	IV-CAL-PH 45 kg/cm2- F CAL 12/25	45 kg/cm2	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO

REGISTRO DE PRUEBA DE FUGA

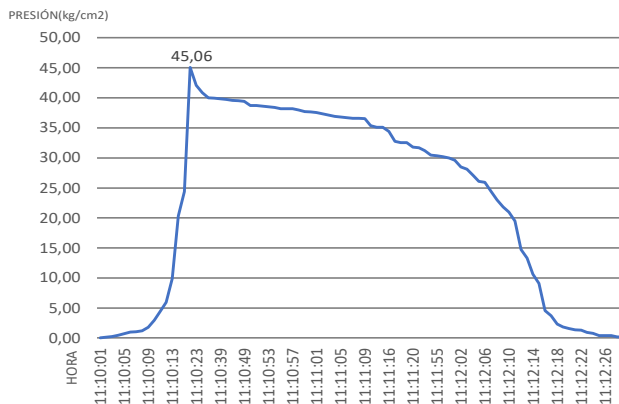


OBSERVACIÓN:

Se realiza Inspección Visual, Calibración y Verificación de Funcionamiento de válvula de seguridad.
 Se realiza prueba de fuga a 45 kg/cm2 con tolerancia de +/- 1 kg/cm2. Registrandose 45,06 kg/cm2 pico máximo de presión.
 Prueba realizada con agua a temperatura ambiente 25,8°C.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Precinto: TCK202512004 0096144 - IV-CAL-PH 45 kg/cm2-F CAL 12/25

OPERADOR LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 05/12/2025  Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D.Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:	CONTROLO LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 05/12/2025  Control de Calidad y Operaciones Ing. M.Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:
---	---