



VENTAS y SERVICIOS
Entre Ríos 635 - (8307) Catriel
Río Negro - Tel/Fax: 0299-4912191
e-mail: operaciones@emysa.com.ar

PROTOCOLO DE ENSAYO Y CERTIFICACION N°: 12302
VALVULA DE SEGURIDAD

FECHA: 18/04/2018

CLIENTE: OAS

ORDEN DE COMPRA N°:

OT N°: 9502

PRODUCTO: Válvula de seguridad Mca.: DOMA Ø 1"-300 x 1" S-150

UBICACION: desparafinador

TIPO: 2740

PSV:

CANTIDAD: 1

SERIE: J-6712

ENSAYO E INSPECCION FINAL

PRUEBA HIDRAULICA

METODO DE ENSAYO: SEGÚN NORMA ASME B16.34

PIEZA CUERPO:

INTERNOS VALVULA: AISI 316

PRESION: 70 Kg/cm²

CALIBRACION

METODO DE CALIBRACION: SEGÚN NORMA API - STD 526 / 527

PRESION DE TIMBRE: 70 Kg/cm²

PRESION DE VENTEO: 70 Kg/cm²

PRESION DE CIERRE: 70 Kg/cm²

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO: Prueba de inicio: 70 kg/cm². Desarme, limpieza, revisión de componentes, armado y calibración. (VÁLVULA NUEVA).-

FECHA SUGERIDA DE RECALIBRACION: 09/04/2019

PATRON : BALANZA DE PESO MUERTO - CERT.PATRON N° C -851017

EQUIPOS UTILIZADOS : Manómetro 0-60 kg/cm² - Marca ASHCROFT

CODIGO INTERNO: I - 017

APROBO:

Fernández Avila, Juan Carlos
ASEG.DE LA CALIDAD

Entre Ríos N° 635
Catriel - Río Negro - ARGENTINA

TEL/FAX: (0299) 4912191
e - mail: operaciones@emysa.com.ar



Metrologos Asociados SRL
A&G Quality Technology Metrología

Laboratorio de calibración
Calle 315 N° 1374 (1886) Ranelagh - Berazategui - Prov. de Bs. As.
Tel./Fax: 4223-2780/2470
Web: www.aygmetrologia.com.ar

Certificado de calibración C0851017

Página 1 de 4

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Certificados de calibración sin firma y aclaración, no serán válidos.

El usuario es responsable de la recalibración del objeto a intervalos apropiados.

Objeto: BALANZA MANOMÉTRICA

Fabricante: PRESSUREMENTS

Modelo: L1500/2

Número de serie: 10640-97

Identificación Interna: NO TIENE

Determinaciones requeridas: CALIBRACIÓN

Fecha de calibración: 12/10/17

Fecha de emisión certificado: 17/10/17

Número de páginas del certificado 4.

Cliente: EMYSA

Dirección: Entre Ríos 658 - (8307) Catriel - Prov. Rio Negro

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio de calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.





Metrologos Asociados SRL

A&G Quality Technology Metrología

Laboratorio de calibración

Calle 315 N° 1374 (1886) Ranelagh - Berazategui - Prov. de Bs. As.

Tel./Fax: 4223-2780/2470

Web: www.aygmetrologia.com.ar

Certificado de calibración C0851017

Página 2 de 4

El área efectiva a la temperatura de 20 ± 2 °C y a presión atmosférica es:

$$\text{Área} = (0,08058 \pm 1,9541\text{E-}10^{-8}) \text{ cm}^2$$

Los valores de masa obtenidos para cada pesa de la balanza manométrica son:

	Identificación	Masa Convencional (en g)	Incertidumbre (en g)
10640-97	PPP 2,5	201,46	0,01
10640-97	0,5 A	40,30	0,01
10640-97	0,5 B	40,30	0,01
10640-97	0,5 C	40,30	0,01
10640-97	0,5 D	40,30	0,01
10640-97	2,5	201,47	0,01
10640-97	5 A	403,00	0,01
10640-97	5 B	402,89	0,01
10640-97	5 C	402,91	0,01
10640-97	5 D	402,93	0,01
10640-97	25	2014,2	0,1
10640-97	50 A	4028,8	0,2
10640-97	50 B	4028,9	0,2
10640-97	50 C	4028,9	0,2
10640-97	50 D	4028,7	0,2
10640-97	50 E	4028,6	0,2
10640-97	50 F	4028,7	0,2

P-PP: Correspondiente al pistón y porta pesas de la balanza manométrica.

Masa Convencional: Es el valor de masa del resultado de pesaje en el aire de la masa de una pesa patrón de densidad 8000 kg/cm^3 con una densidad del aire de $1,2 \text{ kg/cm}^3$ y comparándolo con pesas patrón.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio de calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.





Metrologos Asociados SRL

A&G Quality Technology Metrología

Laboratorio de calibración

Calle 315 N° 1374 (1886) Ranelagh - Berazategui - Prov. de Bs. As.

Tel./Fax: 4223-2780/2470

Web: www.aygmetrologia.com.ar

Certificado de calibración C0851017

Página 3 de 4

Los valores de presión obtenidos durante la calibración de la balanza manométrica se indican en la siguiente tabla:

Presión Nominal	Presión de Referencia	Error	Error Relativo	Incertidumbre
kg/cm ²	kg/cm ²	kg/cm ²	%	kg/cm ²
PPP 2,5	2,500	0,000	0,005	0,003
0,5 A	0,500	0,000	0,025	0,001
0,5 B	0,500	0,000	0,025	0,001
0,5 C	0,500	0,000	0,025	0,001
0,5 D	0,500	0,000	0,025	0,001
2,5	2,500	0,000	0,010	0,003
5 A	5,001	0,001	0,025	0,006
5 B	5,000	0,000	-0,002	0,006
5 C	5,000	0,000	0,002	0,006
5 D	5,000	0,000	0,007	0,006
25	24,996	-0,004	-0,015	0,031
50 A	49,998	-0,002	-0,005	0,063
50 B	49,999	-0,001	-0,002	0,063
50 C	49,999	-0,001	-0,002	0,063
50 D	49,996	-0,004	-0,007	0,063
50 E	49,995	-0,005	-0,010	0,063
50 F	49,996	-0,004	-0,007	0,063

Los valores de presión obtenidos se corresponden para un valor de aceleración de la gravedad $g = 9,80665 \text{ m/s}^2$.

Presión Nominal: Es el valor de presión nominal indicado por las pesas utilizadas en la balanza manométrica a calibrar.

Presión de Referencia: Es el valor de presión generado por el instrumento patrón.

Error: Es la diferencia existente entre la presión nominal y la presión de referencia.

Error Relativo: Relación entre el error y la presión de referencia, expresado porcentualmente.

Procedimiento Aplicado: Según procedimiento PTT037 Guía EAL-G26 Calibration of Pressure Balances. Para la determinación de las masas se comparó contra pesas patrón, y se determinó la el área del pistón con un micrómetro y calculando los desvíos y la incertidumbre para cada medida.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio de calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.





Metrologos Asociados SRL

A&G Quality Technology Metrología

Laboratorio de calibración

Calle 315 N° 1374 (1886) Ranelagh - Berazategui - Prov. de Bs. As.

Tel./Fax: 4223-2780/2470

Web: www.aygmetrologia.com.ar

Certificado de calibración C0851017

Página 4 de 4

Condiciones ambientales al momento de la calibración.

Temperatura de calibración: $(21,6 \pm 1,0) ^\circ\text{C}$

Humedad Relativa: $(62 \pm 10) \%$

Presión atmosférica: $(1\,021 \pm 1) \text{ hPa}$

Incertidumbre: La incertidumbres de medición expandidas fue calculada para un factor de cubrimiento $K = 2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95%.

En ella se incluyen las contribuciones del método y el comportamiento del elemento sometido a la calibración, bajo las condiciones descriptas. No contiene términos que contemplen el comportamiento del elemento calibrado a largo plazo.

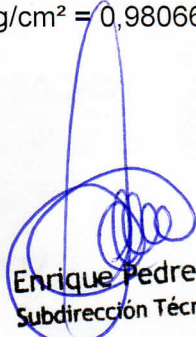
Patrones empleados:

Instrumento	Marca	N° de Identificación Interna	N° de Certificado
BALANZA ANALITICA	METTLER TOLEDO	ITEM 68	2008-10-16
Micrómetro	Schwyz	ITEM 04	0940-06-17
BALANZA DE PESOS MUERTOS NEUMA	Pressurements	ITEM 22	INTI 102-17476

Según lo establecido por el SISTEMA METRICO LEGAL ARGENTINO (SIMELA) la unidad legal de Presión es el (**bar**).

La relación de unidades utilizada es: $1 \text{ kg/cm}^2 = 0,980665 \text{ bar}$

Responsables:


Enrique Pedreira
Subdirección Técnica

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio de calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.

