

INFORME DE PRUEBA HIDRÁULICA

TCK202110010



000	14/10/2021	BASE TCK	GREEN OIL SERVICES	INFORME INSP.	M.LOZANO	J.CASABARES
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó



**MANGUERA
R2AT 1 1/4"**





INFORME DE PRUEBA HIDRAULICA

INFORME: TCK202110010

Fecha Insp: 14/10/2021

Nueva Inspección: 14/10/2022

DATOS GENERALES

CLIENTE
GREEN OIL SERVICES

LUGAR
BASE TCK

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN
MANGUERA R2AT 1 1/4"

PROCEDIMIENTO N°
TCK-PGPH-001

NORMA DE REFERENCIA
API RP 1110 - ASME B31.4

NORMA DE APLICACIÓN
ASME E1003

EQUIPOS UTILIZADOS

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO
MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL

MARCA/MODELO
CPG1500-WIKA

N° CERTIFICADO
WIKI 04285102

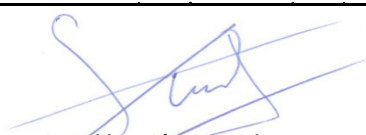
CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO
10/11/19 - 10/11/2020

DETALLE DE PIEZAS

ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	MANGUERA R2AT 1 1/4"	TCK 00580 - GOS211001	IV-PH 1,5K-Fecha PH10/21	1500 psi	No se obs. Perdida o fuga de fluido, ni caída de presión. No se obs. Indicaciones relevantes.	APTO

OPERADOR

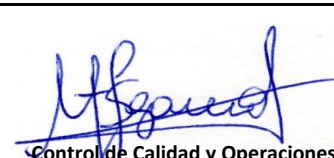
LUGAR:
Neuquen
FECHA:
14/10/2021


Laboratorio Calibración y Pruebas
Ing. J. Casabares

FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTRÓLO

LUGAR:
Neuquen
FECHA:
14/10/2021


Control de Calidad y Operaciones
Ing. M. Lozano

FIRMA / ACLARACIÓN:

DATOS GENERALES

CLIENTE
GREEN OIL SERVICES

LUGAR
BASE TCK

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN
MANGUERA R2AT 1 1/4"

PROCEDIMIENTO N°
TCK-PGPH-001

NORMA DE REFERENCIA
API RP 1110 - ASME B31.4

NORMA DE APLICACIÓN
ASME E1003

EQUIPOS UTILIZADOS

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO
MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL

MARCA/MODELO
CPG1500-WIKA

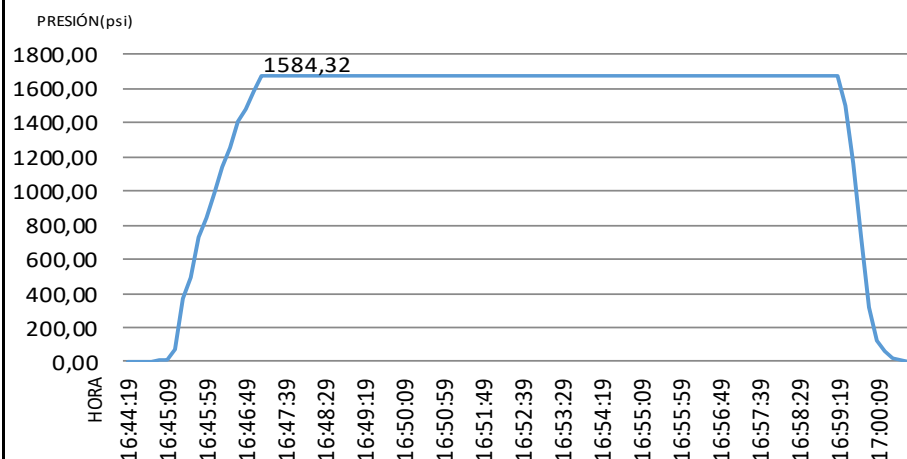
N° CERTIFICADO
WIKA 04285102

CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO
10/11/19 - 10/11/2020

IDENTIFICACION

ITEM	DESCRIPCION	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	MANGUERA R2AT 1 1/4" TCK 00580 - GOS211001	IV-PH 1,5K-Fecha PH10/21 1500 psi	No se obs. Perdida o fuga de fluido, ni caída de presión. No se obs. Indicaciones relevantes.	APTO

REGISTRO



REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

Se realiza prueba hidráulica del manguetore y prensado con agua a temperatura ambiente(24,2°C) en un tiempo aproximado 10-15min ,llegando a una presión de 1584 PSI. No se observa fugas o perdidas de fluidos. **RESULTADO SATISFACTORIO**

Precinto TCK202110010 TCK 00580 IV-PH 1,5K-Fecha PH10/21

OPERADOR

LUGAR:
Neuquen
FECHA:
14/10/2021

Laboratorio Calibración y Pruebas
Ing. J.Casabares

FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROLLO

LUGAR:
Neuquen
FECHA:
14/10/2021

Control de Calidad y Operaciones
Ing. M.Lozano

FIRMA / ACLARACIÓN: