

EMPRESA:	GOS	TIPO DE INSPECCIÓN:	CERTIFICACIÓN ANUAL PH.
LUGAR:	BASE HG.	OT	1515
EQUIPO:	H-21	FECHA DE INSPECCIÓN:	14/2/2023

INFORME N°: 1515



HERMES GROUP SRL

info@hermesgroupsrl.com.ar
 www.hermesgroupsrl.com.ar

EMPRESA: GOS
EQUIPO: H-21
IDENTIFICACIÓN: HG 1515
FECHA INSP.: 14/02/2023
RESULTADO: APTO

PÁGINA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECINTO	N° SERIE	RESULTADO
2	1	SERPENTIN 2"	N/A	N/A	APROBADO

FIRMA OPERADOR


FRANCISCO MARANESI
FIRMA INSPECCIONES
RAM 5712 - 007/144/2/552

FIRMA CLIENTE

EMPRESA: GOS

CONTACTO: FERNANDO ALIAS

EQUIPO: H-21

TIPO INSPECCIÓN: PRUEBA HIDRAULICA

LUGAR: BASE HG.

FECHA DE INSPECCIÓN: 14/02/23

NORMA:

EQUIPO : MANOMETRO

MARCA: KELLER

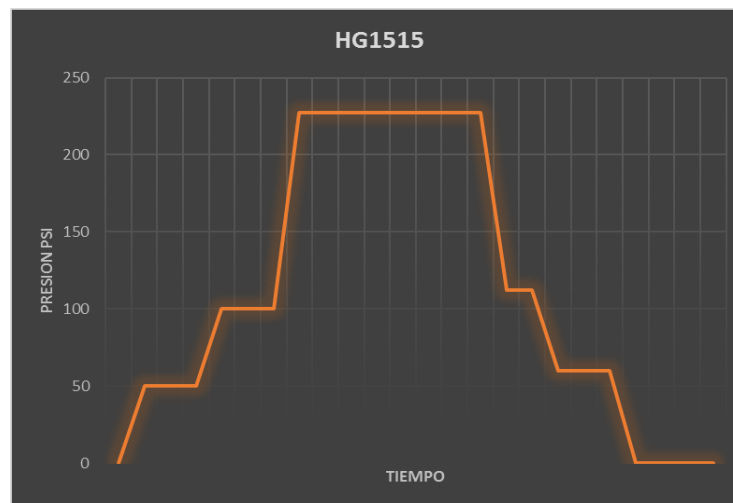
NÚMERO DE SERIE: 17002

MODELO: LEO RECORD

FECHA DE CALIBRACIÓN: 22/08/2022

PRUEBA HIDROSTÁTICA

PRESION DE PRUEBA : 16 KG/CM2

RESULTADO DE LA PRUEBA : **APTO**

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



AL MOMENTO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN NO SE ENCONTRARON ANOMALÍAS.

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR


FRANCISCO MARAÑESI
FMM INSPECCIONES
RAM 9712 - 007/PHM/21/592

FIRMA CLIENTE



HERMES GROUP SRL

INFORME MEDICION ESPESORES



Nº1515

Hoja 1 de 3

EMPRESA:

GOS

TIPO DE TAREA:

ME INSPECCION ANUAL

LUGAR:

BASE HG.

OT

1515

EQUIPO:

H-21 SERPENTIN DE CALDERA

FECHA DE TAREA:

14/2/2023

INFORME Nº: 1515



HERMES GROUP SRL

info@hermesgroupsrl.com.ar
www.hermesgroupsrl.com.ar

EMPRESA:	GOS
EQUIPO:	H-21
IDENTIFICACIÓN:	HG 1515
FECHA INSP.:	14/02/2023
RESULTADO:	APTO

PÁGINA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECINTO	Nº SERIE	RESULTADO
2	1	ME SERPENTIN	-	-	APTO
FIRMA OPERADOR				FIRMA CLIENTE	
 FRANCISCO MARANESI FMM INSPECCIONES RAM 9712 - 007/PMA/2/532					



HERMES GROUP SRL

INFORME MEDICION ESPESORES



N°1515

Hoja 2 de 3

EMPRESA: GOS

CONTACTO: FERNANDO ALIAS

EQUIPO: H-21 SERPENTIN DE CALDERA

TIPO DE TAREA:

ME INSPECCION ANUAL

LUGAR: BASE HG.

FECHA DE INSPECCIÓN: 14/02/23

NORMA: N/A

EQUIPO : MEDIDOR ESPESORES

MARCA: DMQ

NÚMERO DE SERIE: 436

MODELO: QS3

FECHA DE CALIBRACIÓN: 22/08/2022

MEDICION DE ESPESORES

MEDICIÓN
POR
TRAMOS

TRAMOS P/CELDAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	4,62	4,80	4,50	4,31	4,26	4,70	4,20	3,69	3,55	3,54	3,82
2	4,81	4,42	4,70	4,06	4,97	3,81	4,16	4,23	3,66	3,56	4,59
3	3,93	5,25	4,51	4,10	4,74	3,88	4,16	3,68	4,34	3,55	4,77
4	4,19	4,81	3,86	4,81	4,58	3,84	4,17	3,26	5,05	4,24	3,86
5	4,17	4,60	5,61	3,72	4,69	3,71	3,60	3,92	3,68	4,28	3,87
6	4,58	5,12	4,06	5,96	4,66	3,68	3,80	3,95	3,99	4,29	3,52
7	4,06	4,95	3,82	3,68	3,97	3,95	3,86	3,80	3,75	3,66	3,71
8	4,19	4,65	4,57	3,9	3,99	3,68	4,68	3,86	4,01	3,75	3,76
9	4,35	5,76	3,96	3,93	4,57	3,82	3,79	3,52	4,34	4,20	3,73
10	4,80	5,66	3,76	4,70	3,72	4,22	4,39	4,41	4,12	4,35	3,48

Valor Minimo	3,26
Valor Maximo	5,96
Valor Promedio	4,20

Valor Minimo admisible	2,50
------------------------	------

OBSERVACIONES: Valores expresados en mm.
La medicion es por celda en la tubería.

FIRMA OPERADOR

Francisco Maranesi
FRANCISCO MARANESI
FMM INSPECCIONES
IRAM 9712 - 007/PM/2/592

FIRMA CLIENTE



HERMES GROUP SRL

INFORME MEDICION ESPESORES



N°1515

Hoja 3 de 3

EMPRESA: GOS

TIPO DE TAREA:

ME INSPECCION ANUAL

CONTACTO: FERNANDO ALIAS

LUGAR: BASE HG.

EQUIPO: H-21 SERPENTIN DE CALDERA

FECHA DE INSPECCIÓN: 14/02/23

NORMA: N/A

EQUIPO : MEDIDOR ESPESORES

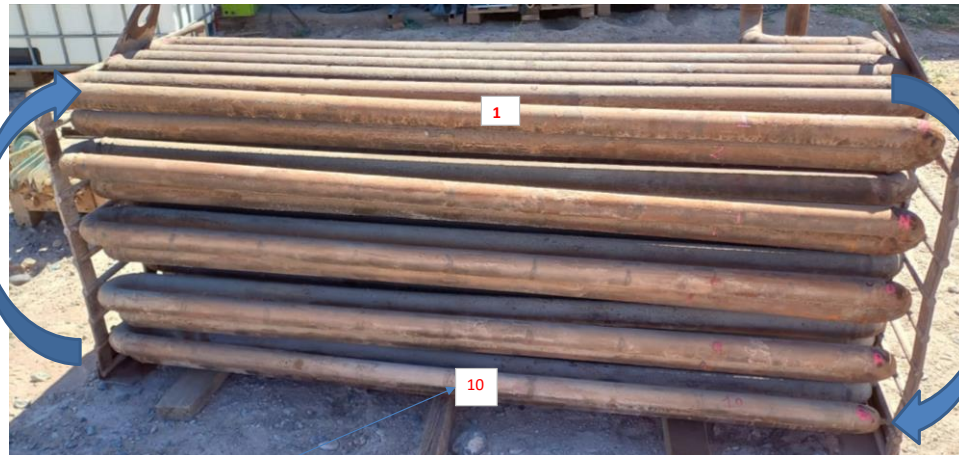
MARCA: DMQ

NÚMERO DE SERIE: 436

MODELO: QS3

FECHA DE CALIBRACIÓN: 22/08/2022

MEDICION DE ESPESORES

CODOS
MEDIDOS
DE LA (A -
D)CODOS
MEDIDOS DE
LA (E - H)

CODOS P/CELDAS	A	B	C	D	E	F	G	H
1	5,06	4,61	5,49	4,51	4,00	5,04	5,16	5,97
2	5,78	4,07	5,68	3,87	4,09	6,08	4,90	4,57
3	6,32	4,74	5,63	4,28	4,24	4,11	5,20	5,07
4	5,23	5,27	6,07	4,82	4,63	3,84	4,26	4,19
5	3,99	4,07	5,56	4,72	4,18	4,35	5,56	4,30
6	3,86	4,72	4,99	4,53	4,79	4,60	4,99	4,73
7	4,38	4,25	4,16	4,69	5,37	4,90	4,70	4,26
8	3,74	4,41	4,77	5,36	5,04	4,02	5,04	4,44
9	4,09	4,90	4,95	4,30	6,08	4,78	4,35	5,05
10	4,10	4,76	4,95	4,29	4,11	4,14	4,16	5,00

Valor Minimo	3,74
Valor Maximo	6,32
Valor Promedio	4,73

Valor Minimo admisible	2,50
------------------------	------

OBSERVACIONES: Valores expresados en mm.
La medicion es por celda en codos.

FIRMA OPERADOR

Francisco Maranesi
FRANCISCO MARANESI
FMM INSPECCIONES
RAM 9712 - 007/PHM/2/592

FIRMA CLIENTE