

**CALIBRACIÓN DE VÁLVULA PSV**
CERTIFICADO N°: MP-LH-23-005**LAHUE S.R.L.**
Servicios Petroleros

Ref: MP-OP-02-PH

Preparó: Silvio Ochoa

Aprobó: Sandro Mesplatere

Fecha: 13-06-2022

Rev. 1

FECHA DE CONTROL: 21/04/2023**CLIENTE:** LAHUE SRL**1.1 Datos de la válvula de Seguridad**

N° SERIE: Sin número PRECINTO 503474

MARCA: Sin identificación

SCFM: XXX

DIAMETRO ENTRADA: 1 1/2" NPT

DIAMETRO SALIDA: 2" NPT

ORIFICIO:

1.2 Datos de Mantenimiento de Válvula

ESTADO:

	ETIQUETA	PRECINTO	EXTERNO	INTERNO	LIMP-INTER	RESPUESTOS UTILIZADOS				
						PROCEDIMIENTO REALIZADO			CANTIDAD	N/A
AUSENTE						LIMPIEZA	X	O'RINGS	0	
PINTADA						ASENTADO	X	JUNTAS	0	
BUENO/LIMPIO						PINTADO	X	OBTURADOR	0	
REGULAR	X	X	X	X		RECALIBRACION	X	U'PACKING	0	
MALO/SUCIO						PRECINTADO	X	TUERCAS	0	
OXIDADO								ARANDELAS	0	
ENGRANADO								MARIPOSAS	0	
OBSTRUIDO								ESPARRAGOS	0	

1.3 Datos Adicionales


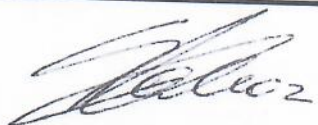
LUGAR FISICO: Equipo H-105

PRESION DE APERTURA: 70 Kg/cm²PRESION DE TIMBRE: 65 Kg/cm²

PROX. FECHA REVISIÓN: 20/04/2024

INSTRUMENTOS PATRONES:	Fecha de Calibración	Marca y Modelo	Rango de Lectura	N° CERTIFICADO
MANOMETRO DIGITAL	23/12/2022	WIKA CPG1500	0 - 1.000 BAR	12522-11246

EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD SE REALIZAN DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESPECIFICADO EN LA API RECOMMENDED PRACTICE 576 / EDICION DICIEMBRE 2000 ESTABLECE PARA VÁLVULAS POR DEBAJO DE LOS 5Kg/Cm² UNA DESVIACION DE ± 0.15 Kg/Cm² Y PARA VALVULAS POR ARRIBA DE LOS 5 Kg/Cm² UNA DESVIACION DEL $\pm 3\%$


Controlo
Sandro Mesplatere
Instrumentista
Aprobó
Silvio Dario Ochoa
Lic. Higiene y Seguridad Mat. PA 0602