

INFORME DE  
CALIBRACIÓN Y PRUEBA  
HG 1637



**HERMES GROUP SRL**

|          |             |                       |                       |                        |                    |
|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 000      | 06/07/2023  | BASE<br>HERMES GROUPS | GREEN OIL<br>SERVICES | INFORME<br>CALIB. y PH | FRANCISCO MARANESI |
| Revisión | Fecha Insp. | Lugar                 | Cliente               | Detalle                | Aprobó             |



**HERMES GROUP SRL**

**PSV 1"**





HERREROS GUARALAY SRL

INFORME DE  
CALIBRACIÓN Y PRUEBA  
(RESUMEN)

Nº INFORME: 110 1877

Fecha Imp: 06/07/2023

Nueva Magas.: 06/07/2024

CLIENTE

GRUPO DE SERVICIOS

DATOS GENERALES

LUGAR

BASE HERREROS GUARALAY

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN

PSM 1"

## EQUIPOS UTILIZADOS

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO

MÁQUINA DE INSPECCIÓN VISUAL

MARCA/MODELO

LEO NEUMER PELLE

Nº CERTIFICADO

1000-1404

CAL / VSH DEL INSTRUMENTO

22486/2022-22486/2023

## DETALLE DE PIEZAS

| Nº | PAG | DESCRIPCIÓN / PIEZA | Nº SERIE | TRABAJO REALIZADO             | PRESENTE<br>CALIBRACIÓN<br>PRUEBA | EVALUACIÓN                                                                                                | RESULTADO |
|----|-----|---------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 3   | PSM 1"              | -        | 42kg/cm <sup>2</sup> F1 07 23 | 42 kg/cm <sup>2</sup>             | Se verifica y verifica apertura de la válvula a la presión<br>requerida. En condiciones para la operación | ACEPTO    |

OPERADOR

LUGAR:  
NeuquénFECHA:  
06/07/2023  
FABRIZIO BABALANES  
EN CARA INSPECCIONES  
0800 0713 - 0800 0662/022

FIRMA / Aclaración

FIRMA DE CLIENTE

QUEDA TORNOBAMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PRENSA AUTORIZACIÓN ESCRITA

Pag. 2 de 3



HERMES GROUP S.A.

INFORME DE  
CALIBRACIÓN Y PRUEBA

FORMA: HG 1627

N° SERIE:

Fecha Inspección: 06/07/2023

Muestra Inspección: 06/07/2023

DATOS GENERALES  
LUGAR

CLIENTE

GREEN OIL SERVICES

NOMBRE: HERMES GROUP

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN

FV 1"


## EQUIPOS / PATRONES UTILIZADOS

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO  
MAGNETIC REGISTRADOR DIGITALMARCA/MODELO  
LEG RECORD MELLERN° CERTIFICADO  
00001608CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO  
22/06/2023-23/06/2023

## IDENTIFICACIÓN

| ITEM | DESCRIPCIÓN | N° SERIE | TRABAJO REALIZADO             | PRELIMINAR DE PRUEBA  | EVALUACIÓN                                                                                             | RESULTADO |
|------|-------------|----------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1    | FV 1"       | -        | 42kg/cm <sup>2</sup> F1 07 23 | 42 kg/cm <sup>2</sup> | Se califica y verifica apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación | ACTO      |

## REGISTRO DE PRUEBA DE FUGA

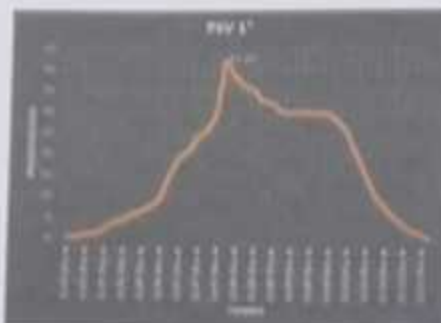

## OBSERVACIÓN:

Se realizó Inspección Visual, Calibración y Verificación de Funcionamiento de válvula de seguridad.

Se realizó prueba de fuga a 42 kg/cm<sup>2</sup> con tolerancia de  $\pm 2$  kg/cm<sup>2</sup>. Registrándose 42,25 kg/cm<sup>2</sup> poco tiempo de presión.

Prueba realizada con Agua a temperatura ambiente 18,12°C.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



Presión:

HG 1627

42kg/cm<sup>2</sup> F1 07 23

## OPERADOR

LUGAR:

Neuquén

FECHA:

06/07/2023

FIRMA / RELACIÓN

FIRMA DE CLIENTE