


CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN Y PRUEBA
TCK202401021



000	10/01/2024	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO CALIB. y PH	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó

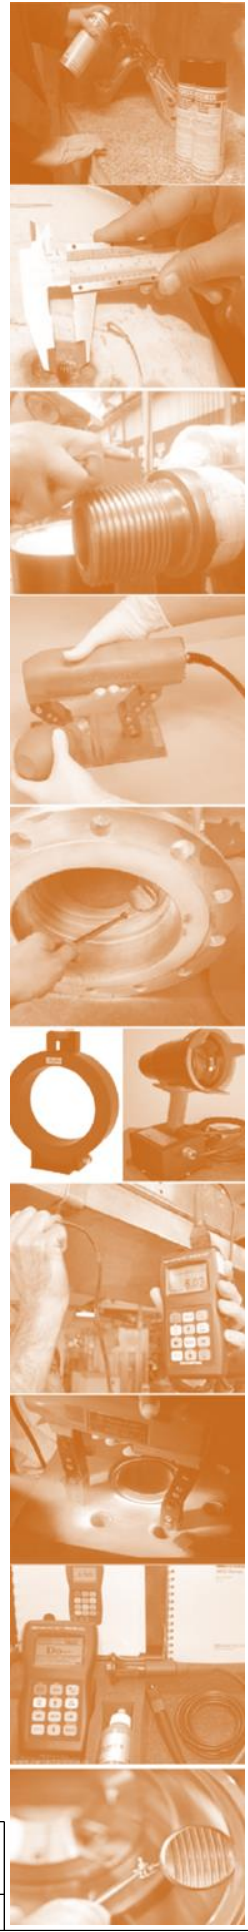

VÁLVULA DE SEGURIDAD
1 1/2" & 1"





CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN Y PRUEBA

(RESUMEN) 1

CERTIFICADO: TCK202401021

Fecha Insp: 10/01/2024

Nueva Inspección: 10/01/2025

DATOS GENERALES		
CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD 1 1/2" & 1"
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGCV-003	NORMA DE APLICACIÓN API RP 576 - API 520	CONDICIONES AMBIENTALES Temp 25°C / Humed 24%

DETALLE DE PIEZAS							
ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE CALIBRACION /PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	Válvula de Seguridad 1 1/2"	TCK01367 - 16123	IV-CAL-PH 11 Kg/cm2-F INSP 01/24	11 Kg/cm2	Se calibra y verifica apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	<u>APTO</u>
2	4	Válvula de Seguridad 1 1/2"	TCK01386 - 16122	IV-CAL-PH 11 Kg/cm2-F INSP 01/24	11 Kg/cm2	Se calibra y verifica apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	<u>APTO</u>
3	5	Válvula de Seguridad 1"	TCK01959 - GOS231105	IV-CAL-PH 70 Kg/cm2-F INSP 01/24	70 Kg/cm2	Se calibra y verifica apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	<u>APTO</u>

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN

FECHA:
10/01/2024



Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D. Vallejos

FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTOLO

LUGAR:
NEUQUÉN

FECHA:
10/01/2024



Control de Calidad y Operaciones
Ing. M. Lozano

FIRMA / ACLARACIÓN:

DATOS GENERALES		
CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD 1 1/2" & 1"
PROCEDIMIENTO Nº TCK-PGCV-003	NORMA DE APLICACIÓN API RP 576 - API 520	CONDICIONES AMBIENTALES Temp 25°C / Humed 24%

EQUIPOS / PATRONES UTILIZADOS			
TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	MARCA/MODELO CPG1500-WIKA	Nº CERTIFICADO MAC GROUP 42319	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 22/02/23 - 22/02/2024

IDENTIFICACIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	NºSERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	Válvula de Seguridad 1 1/2"	TCK01367 - 16123	IV-CAL-PH 11 Kg/cm2-F INSP 01/24	11 Kg/cm2	Se calibra y verifica apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO

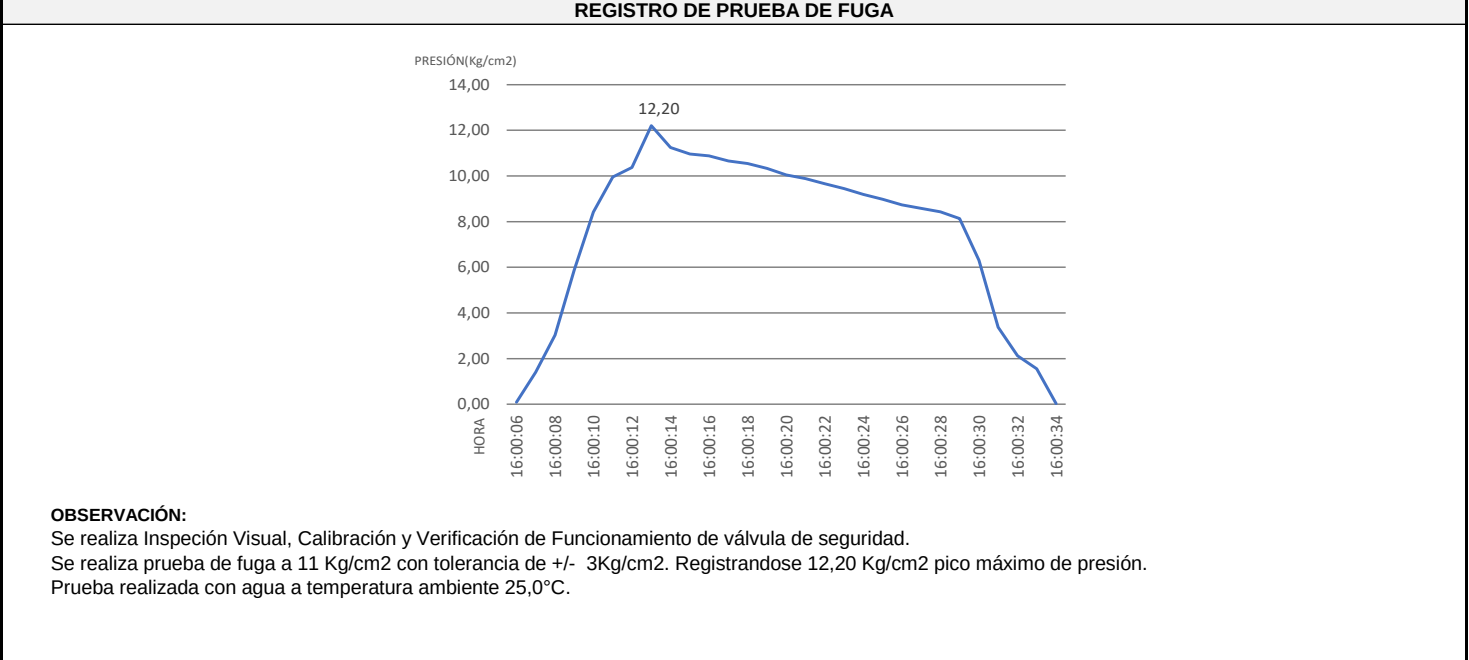




OPERADOR	CONTRÓLO
LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 10/01/2024 Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D.Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:	LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 10/01/2024 Control de Calidad y Operaciones Ing. M.Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:

DATOS GENERALES		
CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD 1 1/2" & 1"
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGCV-003	NORMA DE APLICACIÓN API RP 576 - API 520	CONDICIONES AMBIENTALES Temp 25°C / Humed 24%

EQUIPOS / PATRONES UTILIZADOS			
TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	MARCA/MODELO CPG1500-WIKA	N° CERTIFICADO MAC GROUP 42319	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 22/02/23 - 22/02/2024

IDENTIFICACIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
2	Válvula de Seguridad 1 1/2"	TCK01386 - 16122	IV-CAL-PH 11 Kg/cm2-F INSP 01/24	11 Kg/cm2	Se calibra y verifica apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO

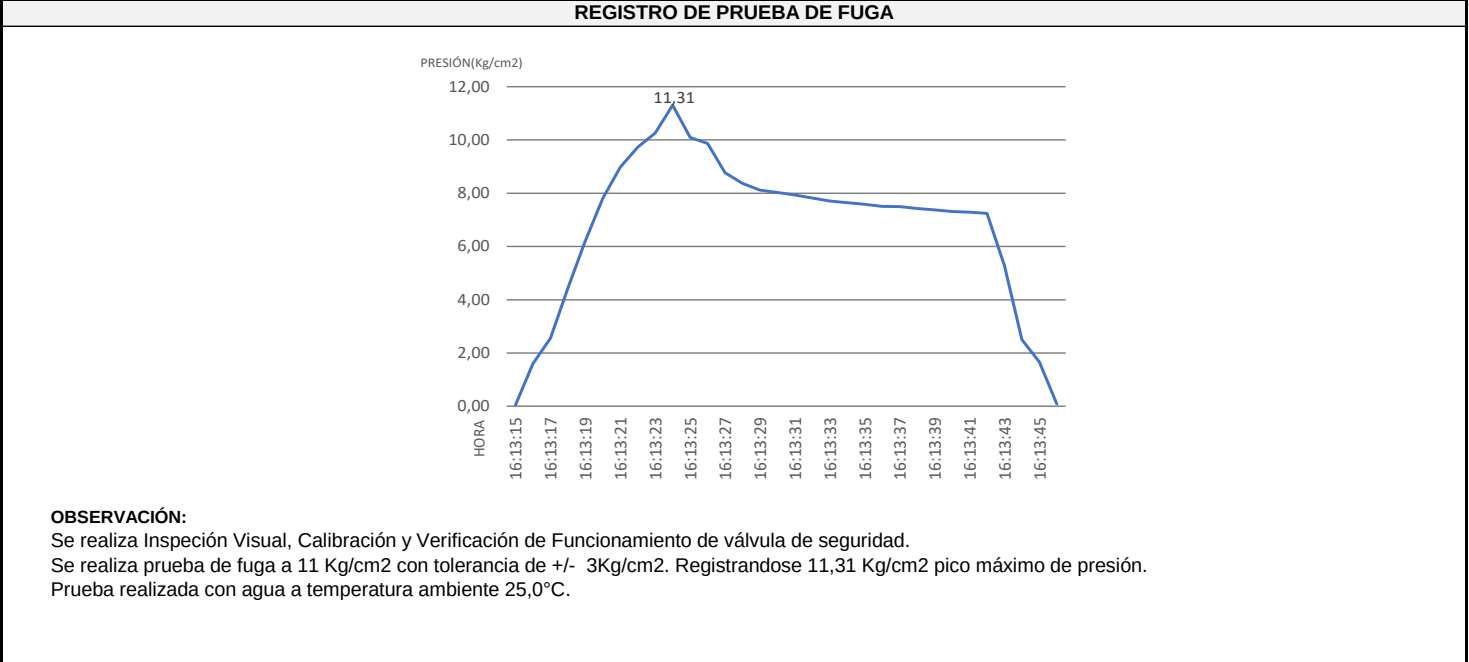


OPERADOR	CONTRÓLO
LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 10/01/2024	LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 10/01/2024
 Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D. Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:	 Control de Calidad y Operaciones Ing. M. Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:

DATOS GENERALES		
CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD 1 1/2" & 1"
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGCV-003	NORMA DE APLICACIÓN API RP 576 - API 520	CONDICIONES AMBIENTALES Temp 25°C / Humed 24%

EQUIPOS / PATRONES UTILIZADOS			
TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	MARCA/MODELO CPG1500-WIKA	N° CERTIFICADO MAC GROUP 42319	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 22/02/23 - 22/02/2024

IDENTIFICACIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
3	Válvula de Seguridad 1"	TCK01959 - GOS231105	IV-CAL-PH 70 Kg/cm2-F INSP 01/24	70 Kg/cm2	Se calibra y verifica apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO

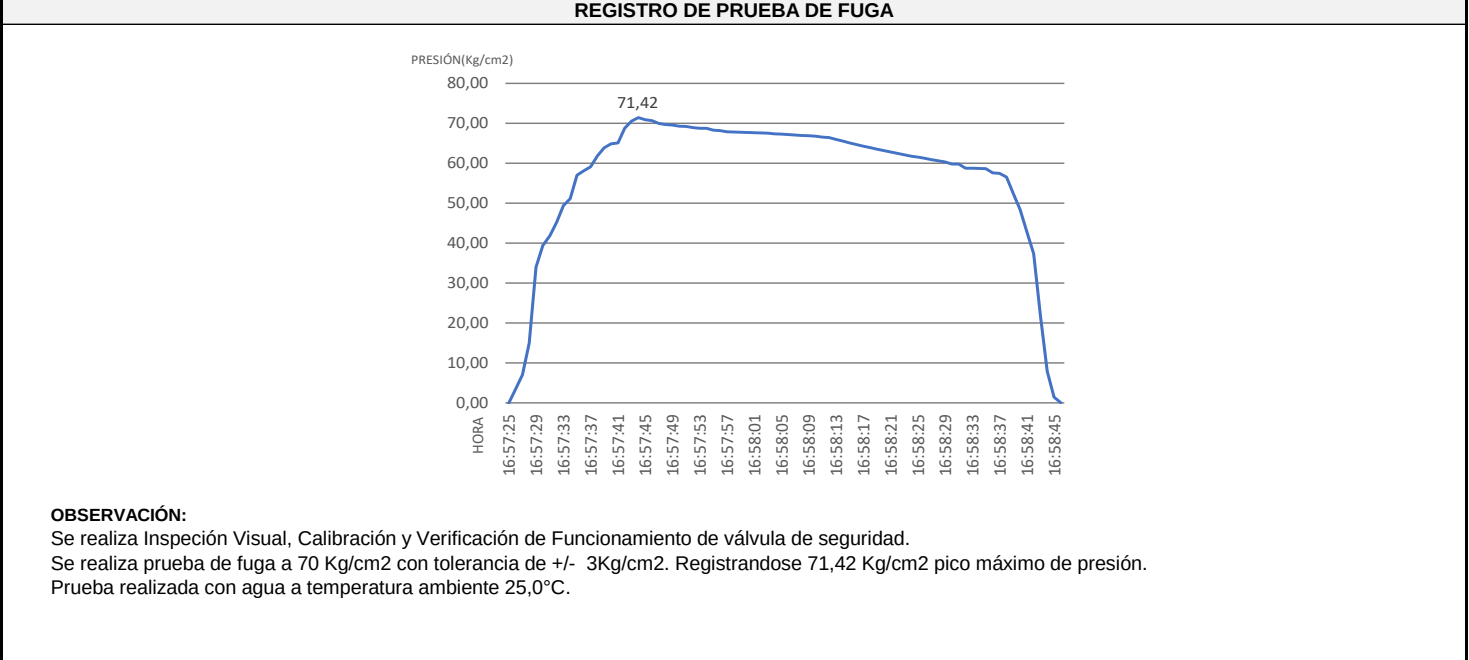

Precinto: TCK202401021 TCK01959 - IV-CAL-PH 70 Kg/cm2-F INSP 01/24	
OPERADOR LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 10/01/2024 Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D.Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:	CONTROLO LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 10/01/2024 Control de Calidad y Operaciones Ing. M.Lozano FIRMA / ACLARACIÓN: