

INFORME DE
CALIBRACIÓN Y PRUEBA
HG 1740



HERMES GROUP SRL

000	11/07/2023	BASE HERMES GROUPS	GREEN OIL SERVICES	INFORME CALIB. y PH	FRANCISCO MARANESI
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Aprobó

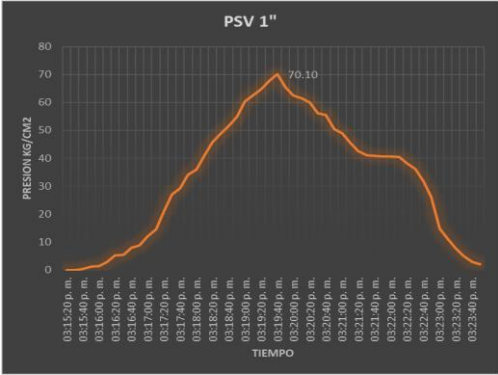


HERMES GROUP SRL

PSV 1"



 HERMES GROUP SRL		INFORME DE CALIBRACIÓN Y PRUEBA (RESUMEN)			INFORME: HG 1740		
					Fecha Insp: 11/07/2023 Nueva Inspec.: 10/07/2024		
DATOS GENERALES							
CLIENTE GREEN OIL SERVICES		LUGAR BASE HERMES GROUPS			EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN PSV 1"		
EQUIPOS UTILIZADOS							
TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL		MARCA/MODELO LEO RECORD KELLER		N° CERTIFICADO 00001909		CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 22/08/2022-22/08/2023	
DETALLE DE PIEZAS							
ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE CALIBRACION /PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	PSV 1"	-	70kg/cm ² FI 07 23	70 kg/cm2	Se calibra y verifica apertura de la valvulas a la presión requerida. En condiciones para la operación	<u>APTO</u>
OPERADOR							
LUGAR: Neuquen		 FRANCISCO MARANESI FMM INSPECCIONES IRAM 9712 - 007/PMA/2/532					
FECHA: 11/07/2023							
FIRMA / ACLARACIÓN:				FIRMA DE CLIENTE			
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA							Pag. 2 de 3

 HERMES GROUP SRL	INFORME DE CALIBRACIÓN Y PRUEBA		INFORME: HG 1740			
			N°SERIE: -			
		Fecha Inspec.: 11/07/2023				
		Nueva Inspec.: 10/07/2024				
DATOS GENERALES						
CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE HERMES GROUPS	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN PSV 1"				
EQUIPOS / PATRONES UTILIZADOS						
TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	MARCA/MODELO LEO RECORD KELLER	N° CERTIFICADO 00001909	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 22/08/2022-22/08/2023			
IDENTIFICACIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	PSV 1"	-	70kg/cm2 FI 07 23	70 kg/cm2	Se calibra y verifica apertura de la valvulas a la presión requerida. En condiciones para la operación	APTO
REGISTRO DE PRUEBA DE FUGA						
						
OBSERVACIÓN: Se realiza Inspección Visual, Calibración y Verificación de Funcionamiento de válvula de seguridad. Se realiza prueba de fuga a 70 kg/cm2 con tolerancia de +/- 2kg/cm2. Registrandose 70,10kg/cm2 pico maximo de presión Prueba realizada con Agua a temperatura ambiente 16°C						
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
 						
Precinto: HG 1740 - 70kg/cm2 FI 07 23						
OPERADOR						
LUGAR: Neuquen FECHA: 11/07/2023		 FRANCISCO MARANESI FMM INSPECCIONES RAM 9712 - 007/PNU/2/592 FIRMA / ACLARACIÓN:				
					FIRMA DE CLIENTE	
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA						
Pag. 3 de 3						