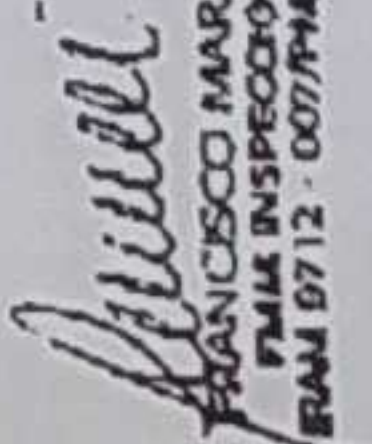
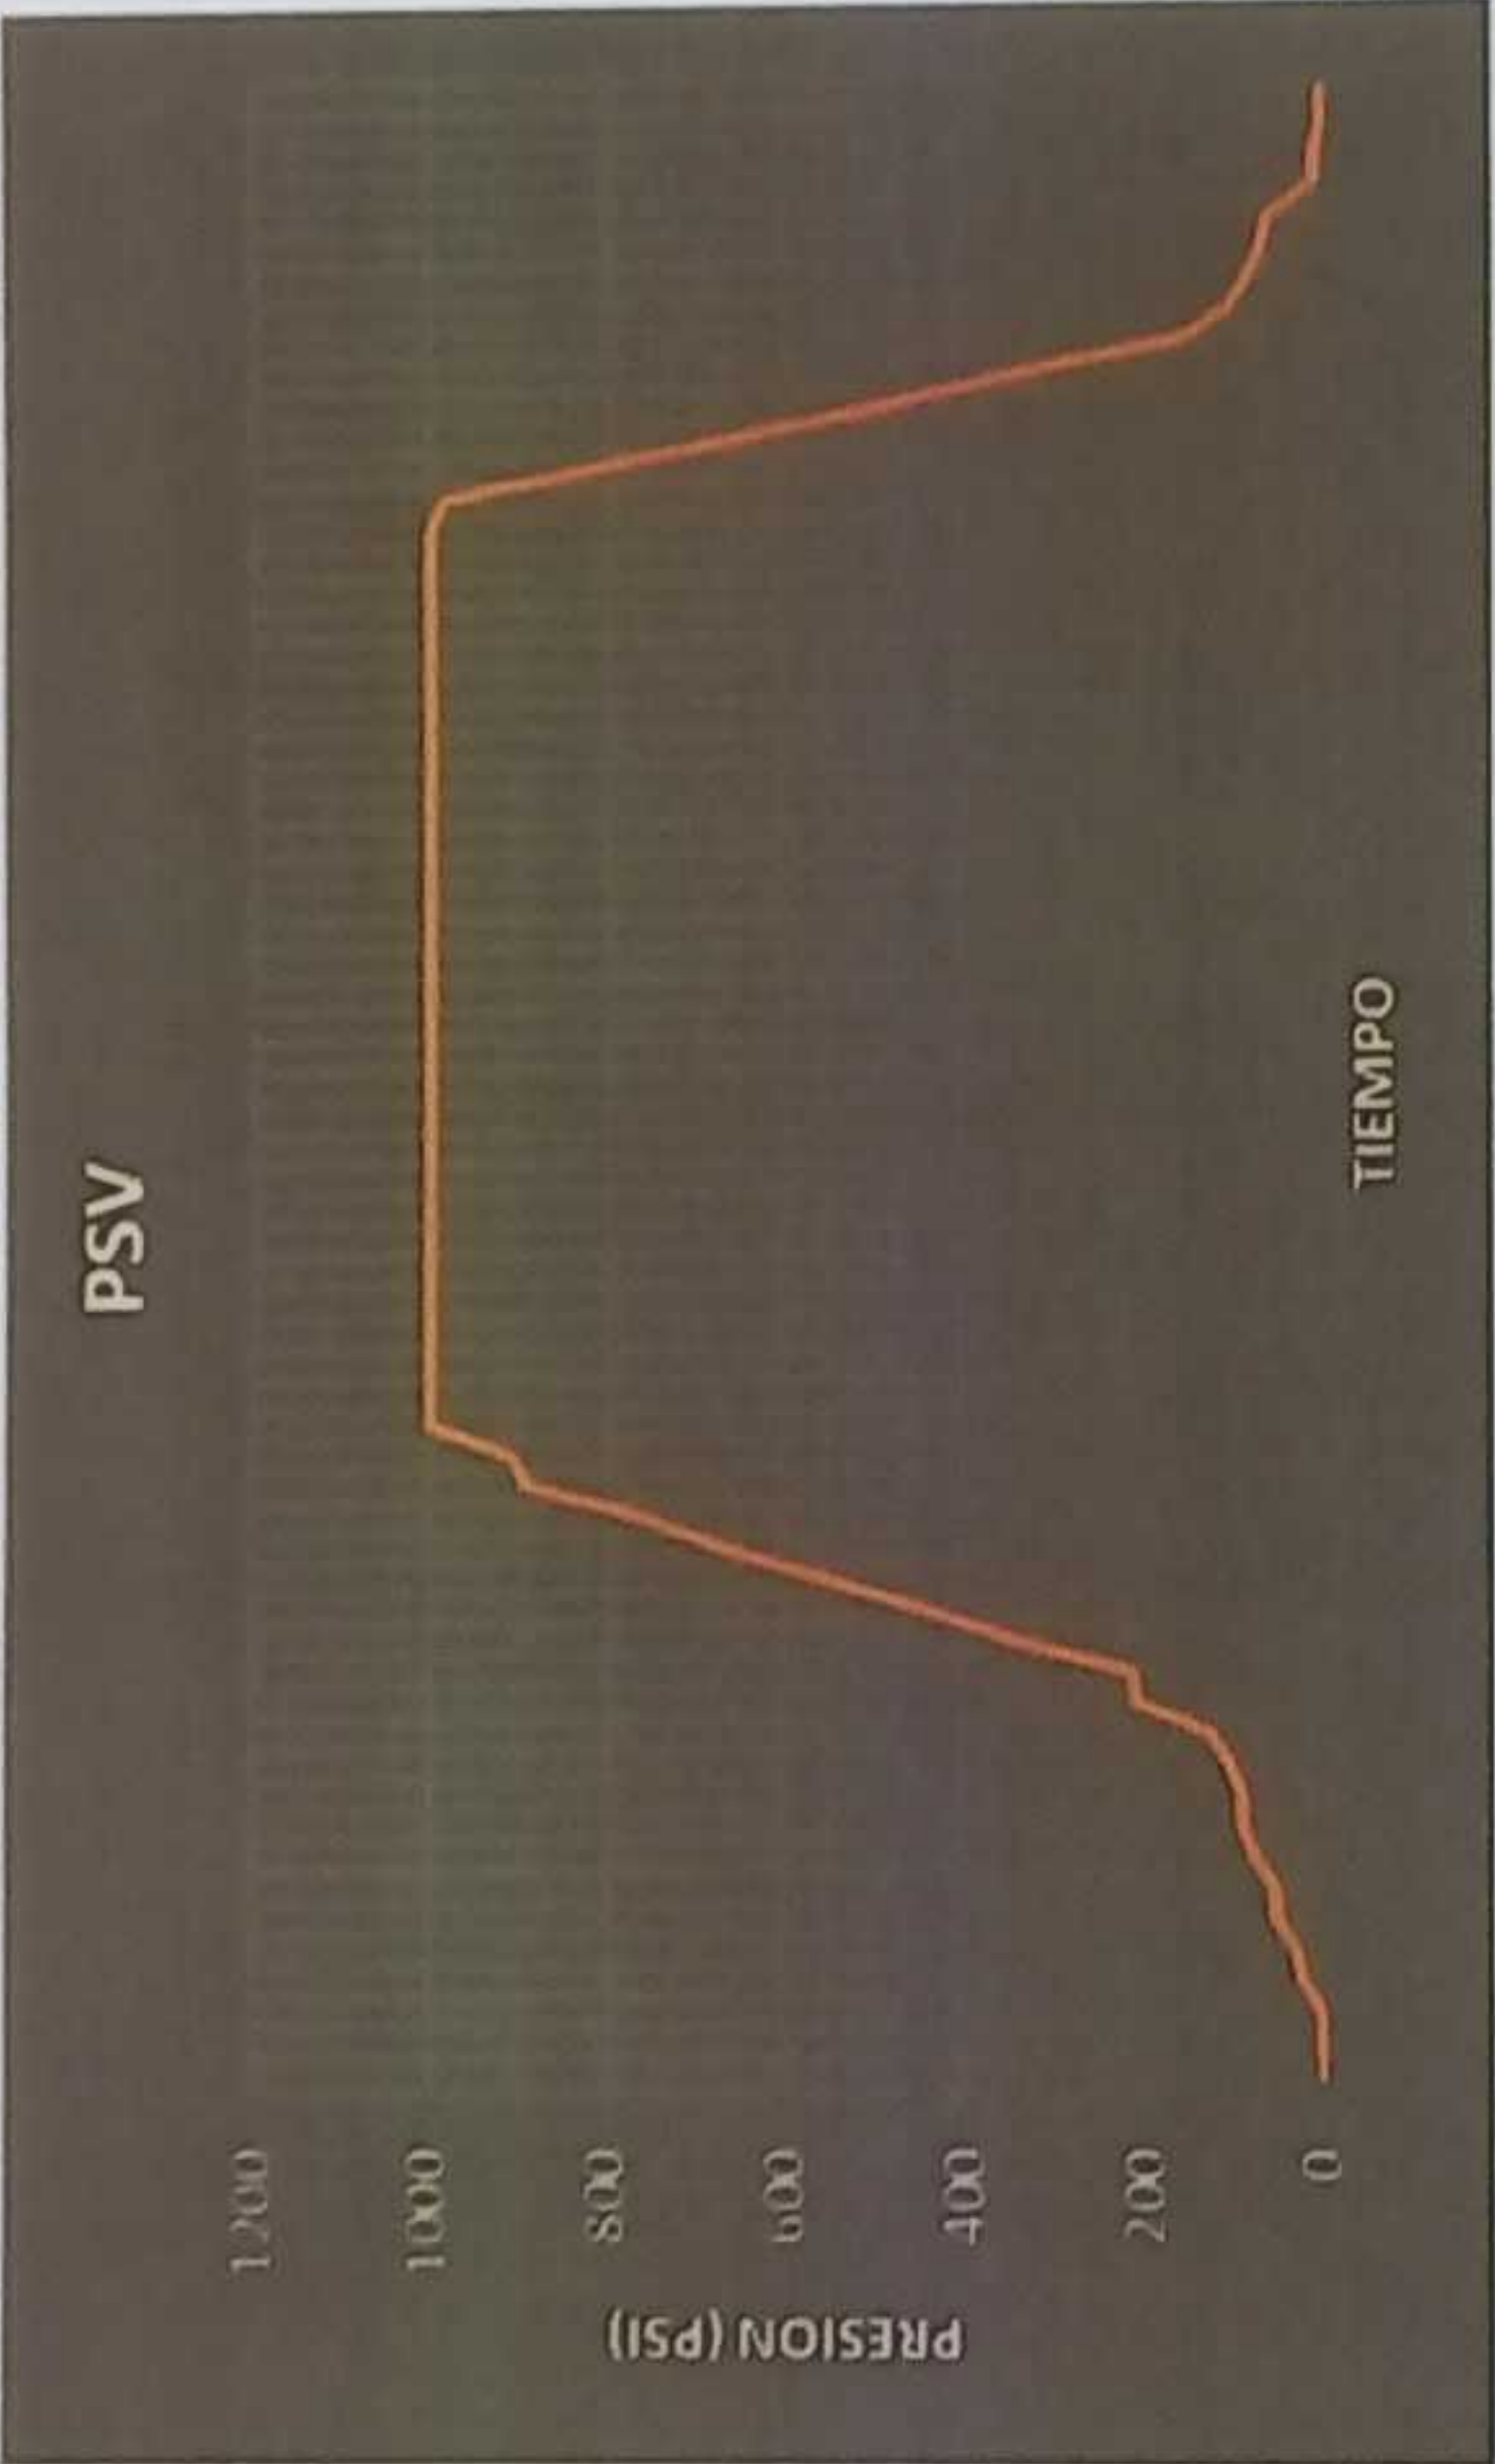
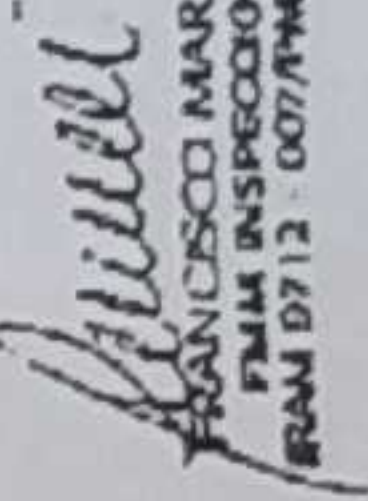


		CERTIFICADO DE PRUEBA			Nº1571
EMPRESA:		GOS		Hoja 1 de 2	
LUGAR:		BASE HG.		CERTIFICACIÓN ANUAL	
EQUIPO:		PSV 1" .		1571	
		OT		31/3/2023	
		FECHA DE INSPECCIÓN:			
INFORME Nº: 1571					
					
PÁGINA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECINTO	Nº SERIE	RESULTADO
2	1	PSV1	HG 1571 FI03 23	N/A	APROBADO
FIRMA OPERADOR		FIRMA CLIENTE			
 FRANCISCO MARAÑES FIRMA INSPECCIONES RAM 9712 - 007/PM/21/922					

	CERTIFICADO DE PRUEBA				N°1571
EMPRESA: GOS	TIPO INSPECCIÓN: PSV 2"		Hoja 2 de 2		
CONTACTO: FERNANDO ARIAS	LUGAR: BASE HG.				
EQUIPO: PSV 1"	FECHA DE INSPECCIÓN: 31/03/23				
NORMA:					
EQUIPO : MANOMETRO	MARCA: KELLER				
NÚMERO DE SERIE: 17002	MODELO: LEO RECORD	FECHA DE CALIBRACIÓN: 22/08/2022			
PRUEBA HIDROSTÁTICA					
PRESION DE PRUEBA : 1000 PSI RESULTADO DE LA PRUEBA : APTO 					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
OBSERVACIONES:					
AL MOMENTO DE REALIZAR LA INSPECCION NO SE ENCONTRARON ANOMALIAS.					
FIRMA OPERADOR		FIRMA CLIENTE			
					
FRANCISCO MARAÑES FIRMA INSPECCIONES BRAM 0712 - 007/PM/2/2024					