

INFORME DE
CALIBRACIÓN Y PRUEBA
HG 1744



HERMES GROUP SRL

000	07/02/2024	BASE HERMES GROUPS	GREEN OIL SERVICES	INFORME CALIB. y PH	FRANCISCO MARANESI
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Aprobó

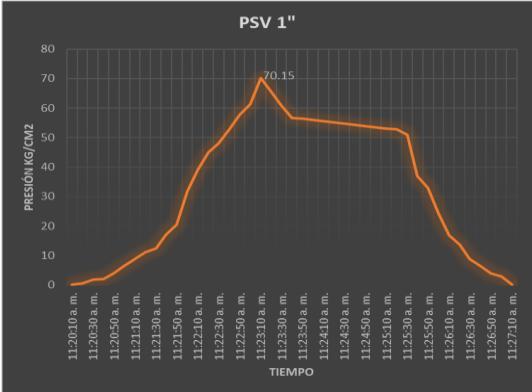


HERMES GROUP SRL

PSV 1"



 HERMES GROUP SRL		INFORME DE CALIBRACIÓN Y PRUEBA (RESUMEN)				INFORME: HG 1744	
						Fecha Insp: 07/02/2024 Nueva Inspec.: 06/02/2025	
DATOS GENERALES							
CLIENTE GREEN OIL SERVICES		LUGAR BASE HERMES GROUPS			EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN PSV 1"		
EQUIPOS UTILIZADOS							
TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL		MARCA/MODELO LEO RECORD KELLER		N° CERTIFICADO 00001909		CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 10/07/2023 - 10/07/2024	
DETALLE DE PIEZAS							
ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE CALIBRACION /PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	PSV 1"	56414	70kg/cm ² FI 02 24	70 kg/cm2	Se calibra y verifica apertura de la valvulas a la presión requerida. En condiciones para la operación	<u>APTO</u>
OPERADOR							
LUGAR: Neuquen		 FRANCISCO MARANESI FMM INSPECCIONES IRAM 9712 - 007/PNA/2/532					
FECHA: 07/02/2024							
FIRMA / ACLARACIÓN:				FIRMA DE CLIENTE			
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA							Pag. 2 de 3

 HERMES GROUP SRL		INFORME DE CALIBRACIÓN Y PRUEBA		INFORME: HG 1744 N°SERIE: 56414 Fecha Inspec.: 07/02/2024 Nueva Inspec.: 06/02/2025	
DATOS GENERALES					
CLIENTE		LUGAR		EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN	
GREEN OIL SERVICES		BASE HERMES GROUPS		PSV 1"	
EQUIPOS / PATRONES UTILIZADOS					
TIPO DE EQUIPO UTILIZADO		MARCA/MODELO		N° CERTIFICADO	
MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL		LEO RECORD KELLER		00001909	
CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO					
10/07/2023 - 10/07/2024					
IDENTIFICACIÓN					
ITEM	DESCRIPCION	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN
1	PSV 1"	56414	70kg/cm2 FI 02 24	70 kg/cm2	Se calibra y verifica apertura de la valvulas a la presión requerida. En condiciones para la operación
APTO					
REGISTRO DE PRUEBA DE FUGA					
					
OBSERVACIÓN: Se realiza Inspección Visual, Calibración y Verificación de Funcionamiento de válvula de seguridad. Se realiza prueba de fuga a 70 kg/cm2 con tolerancia de +/- 2kg/cm2. Registrandose 70,15kg/cm2 pico maximo de presión Prueba realizada con Agua a temperatura ambiente 35°C					
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
 HG 1744 / 70 KG/CM2 FI 02 24					
Precinto: HG 1744 56414 70kg/cm2 FI 02 24					
OPERADOR					
LUGAR: Neuquen FECHA: 07/02/2024  FRANCISCO MARANESI FMM INSPECCIONES RAM 9712 - 007/PMV/2/592 FIRMA / ACLARACIÓN: FIRMA DE CLIENTE					
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA Pag. 3 de 3					