

CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA
TCK202312017





000	26/12/2023	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO PH	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó



MANGUERA
2"

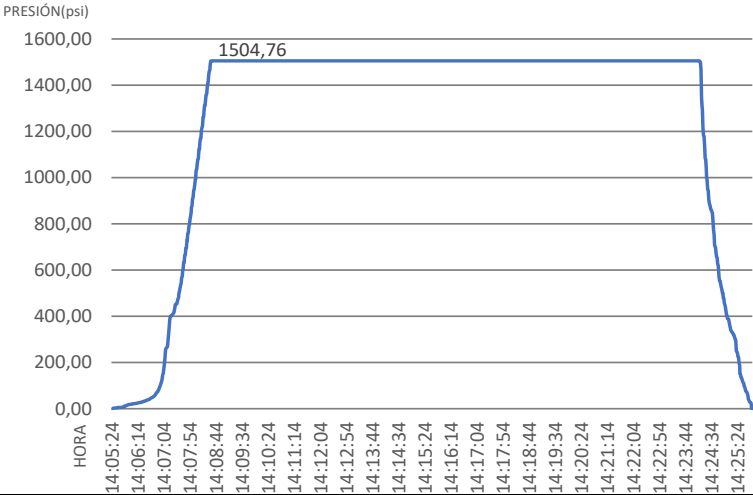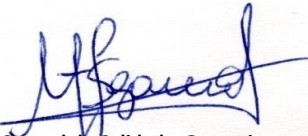

		CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA		CERTIFICADO: TCK202312017	
				Fecha Insp.PH: 26/12/2023	
				Nueva Insp.PH: 26/12/2024	
DATOS GENERALES					
CLIENTE GREEN OIL SERVICES		LUGAR BASE TCK		EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANGUERA 2"	
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001		NORMA DE REFERENCIA API RP 53 - API 7K - API 16C		NORMA DE APLICACIÓN ASTM V ART9 / ASME E1003	
EQUIPOS UTILIZADOS					
TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL		MARCA/MODELO CPG1500-WIKA		N° CERTIFICADO MAC GROUP 42319	
				CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 22/02/23 - 22/02/2024	
IDENTIFICACION					
ITEM	DESCRIPCION	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	MANGUERA ALFAGOMA 2" TCK01519 -GOS231201	IV-PH 1500psi-Fecha Ejecución 12/23	1500 psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura o daños mecánicos. En condiciones para operación.	APTO
REGISTRO PRUEBA HIDRAULICA					
					
REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
OBSERVACIONES:					
Se realiza inspección visual de las condiciones de las mangueras sin encontrar aplastamientos, torceduras, quebraduras, o daños en el recubrimiento cercanos a los terminales; y de prensados-conexiones sin encontrar abolladuras o daños mecánicos. Se procede con la realización de prueba hidráulica (en serie) con agua a temperatura ambiente (32,8°C) en un tiempo de estabilización aproximado 10-15min, llegando a una presión de 1504,76 PSI. No se observan deformaciones posterior a la prueba, ni fugas ni pérdidas de fluidos visible durante el ensayo, ni caída de presión durante el registro (Data logger), según norma de Refecencia API RP-53, API 7K y API 16C. Las manguera se encuentra en condiciones para puesta en servicio. RESULRADO SATISFACTORIO.					
Precinto		TCK202312017 TCK01519 - IV-PH 1500psi-Fecha Ejecución 12/23			
OPERADOR		CONTRÓLO			
LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 26/12/2023		LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 26/12/2023			
 Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D.Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:		 Control de Calidad y Operaciones Ing. M.Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:			
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA					
Pag. 3 de 3					