

H-12

INFORME DE
CALIBRACIÓN Y PRUEBA
HG 1747



HERMES GROUP SRL



H-21

000	12/02/2024	BASE HERMES GROUPS	GREEN OIL SERVICES	INFORME CALIB. y PH	FRANCISCO MARANESI
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Aprobó



HERMES GROUP SRL

PSV 1"



QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA



HERMES GROUP SRL

INFORME DE
CALIBRACIÓN Y PRUEBA
(RESUMEN)

INFORME: HG 1747

Fecha Insp: 12/02/2024

Nueva Inspec.: 11/02/2025

DATOS GENERALES

CLIENTE

LUGAR

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN

GREEN OIL SERVICES

BASE HERMES GROUPS

PSV 1"

EQUIPOS UTILIZADOS

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO
MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL

MARCA/MODELO
LEO RECORD KELLER

Nº CERTIFICADO
00001909

CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO
10/07/2023 - 10/07/2024

DETALLE DE PIEZAS

ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	NºSERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE CALIBRACION / PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	PSV 1"	J6712	45kg/cm ² FI 02 24	45 kg/cm ²	Se calibra y verifica apertura de la válvulas a la presión requerida. En condiciones para la operación.	A

OPERADOR

LUGAR:
Neuquen

FECHA:
12/02/2024


FRANCISCO MARANESI
FMA INSPECCIONES
RAM 0712 - 007/1412/2023

FIRMA / ACLARACIÓN:

FIRMA DE CLIENTE

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA

Pag.



HERMES GROUP SRL

INFORME DE CALIBRACIÓN Y PRUEBA


INFORME: HG 1747
N°SERIE: J6712
Fecha Inspec.: 12/02/2024
Nueva Inspec.: 11/02/2025

CLIENTE	DATOS GENERALES	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN
GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE HERMES GROUPS	PSV 1"

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO	MARCA/MODELO	N° CERTIFICADO	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO
MANÓMETRO REGISTRADOR DIGITAL	LEO RECORD KELLER	00001909	10/07/2023 - 10/07/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	PSV 1"	J6712	45kg/cm2 FI 02 24	45 kg/cm2	Se calibra y verifica apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación	APTO

REGISTRO DE PRUEBA DE FUGA

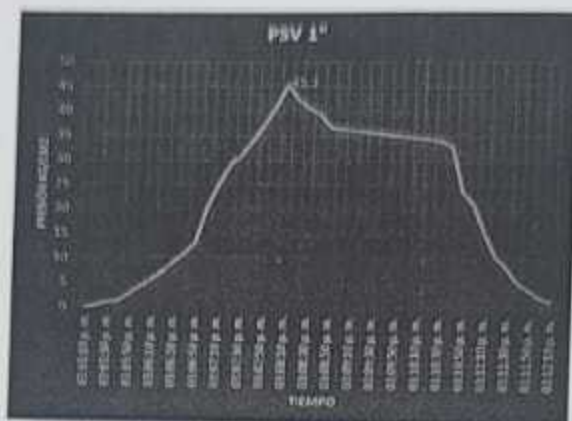

OBSERVACIÓN:

Se realiza Inspección Visual, Calibración y Verificación de Funcionamiento de válvula de seguridad.
Se realiza prueba de fuga a 45 kg/cm2 con tolerancia de +/- 2kg/cm2. Registrandose 45,30kg/cm2 pico máximo de presión.
Prueba realizada con Agua a temperatura ambiente 34°C

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pracinto: HG 1747 J6712 45kg/cm2 FI 02 24

OPERADOR

LUGAR:
Neuquen
FECHA:
12/02/2024

Francisco Marañes
FRANCISCO MARIÑES
FIRMAS INSPECCIONES
BNA 9712 - 001/PH/2/2024

FIRMA / ACLARACIÓN:

FIRMA DE CLIENTE

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.