

**CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN Y PRUEBA HIDRÁULICA
TCK202409009**



000	13/09/2024	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO CALIB. y PH	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó



**VÁLVULA SEGURIDAD
1" - RIG H27**





CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN Y PRUEBA HIDRÁULICA
(RESUMEN) 1

CERTIFICADO: TCK202409009
Fecha Insp: 13/09/2024
Nueva Inspec.: 13/09/2025

DATOS GENERALES		
CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN VÁLVULA SEGURIDAD 1" - RIG H27
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGCV-003	NORMA DE APLICACIÓN API RP 576 - API 520	CONDICIONES AMBIENTALES Temp 14,5°C / Humed 75%

DETALLE DE PIEZAS							
ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	DETALLE / TRABAJO	PRESIÓN DE PRUEBA	OBSERVACIÓN	RESULTADO
1	3	VÁLVULA SEGURIDAD 1"	0096604 / 9153-5-08/20	IV-CAL 42 kg/cm2-F INSP 09/24	42 kg/cm2(TP)	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO
2	4	VÁLVULA SEGURIDAD 1"	0096640 / 8973-7-05/20	IV-CAL 42 kg/cm2-F INSP 09/24	42 kg/cm2(TP)	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN

FECHA:
13/09/2024


Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D.Vallejos

FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTOLO

LUGAR:
NEUQUÉN

FECHA:
13/09/2024


Control de Calidad y Operaciones
Ing. M.Lozano

FIRMA / ACLARACIÓN:


		CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y PRUEBA HIDRÁULICA		CERTIFICADO: TCK202409009 N°SERIE: 0096604 / 9153-5-08/20 Fecha Inspec.: 13/09/2024 Nueva Inspec.: 13/09/2025		
DATOS GENERALES						
CLIENTE GREEN OIL SERVICES		LUGAR BASE TCK		EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN VÁLVULA SEGURIDAD 1" - RIG H27		
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGCV-003		NORMA DE APLICACIÓN API RP 576 - API 520		CONDICIONES AMBIENTALES Temp 14,3°C / Humed 75%		
EQUIPOS / PATRONES UTILIZADOS						
TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL		MARCA/MODELO CPG1500 - WIKA		N° CERTIFICADO MAC GROUP 50336		
CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 20/02/24 - 20/02/2025						
IDENTIFICACIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	VÁLVULA SEGURIDAD 1"	0096604 / 9153-5-08/20	IV-CAL 42 kg/cm2-F INSP 09/24	42 kg/cm2(TP)	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO
REGISTRO DE PRUEBA DE FUGA						
OBSERVACIÓN: Se realiza Inspección Visual, Calibración y Verificación de Funcionamiento de válvula de seguridad. Se realiza prueba de fuga a 42 kg/cm2 con tolerancia de +/- 3 kg/cm2. Registrandose pico 43,81 kg/cm2 máximo de presión. Prueba realizada con agua a temperatura ambiente 14,3°C.						
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
Precinto: TCK202409009 0096604 / IV-CAL 42 kg/cm2-F INSP 09/24						
OPERADOR LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 13/09/2024			CONTROLO LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 13/09/2024			
 Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D. Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:			 Control de Calidad y Operaciones Ing. M. Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:			
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA						Pag. 3 de 4

DATOS GENERALES		
CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN VÁLVULA SEGURIDAD 1" - RIG H27
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGCV-003	NORMA DE APLICACIÓN API RP 576 - API 520	CONDICIONES AMBIENTALES Temp 14,5°C / Humed 75%

EQUIPOS / PATRONES UTILIZADOS			
TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	MARCA/MODELO CPG1500 - WIKA	N° CERTIFICADO MAC GROUP 50336	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 20/02/24 - 20/02/2025

IDENTIFICACIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
2	VÁLVULA SEGURIDAD 1"	0096640 / 8973-7-05/20	IV-CAL 42 kg/cm2-F INSP 09/24	42 kg/cm2(TP)	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO

REGISTRO DE PRUEBA DE FUGA

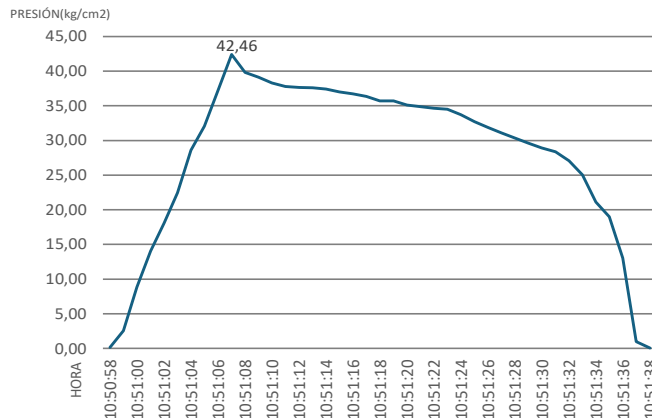


OBSERVACIÓN:

Se realiza Inspección Visual, Calibración y Verificación de Funcionamiento de válvula de seguridad.
 Se realiza prueba de fuga a 42 kg/cm2 con tolerancia de +/- 3 kg/cm2. Registrandose pico 42,46 kg/cm2 máximo de presión.
 Prueba realizada con agua a temperatura ambiente 14,5°C.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Precinto: TCK202409009 0096640 / IV-CAL 42 kg/cm2-F INSP 09/24

OPERADOR	CONTRÓLO
LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 13/09/2024  Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D. Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:	LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 13/09/2024  Control de Calidad y Operaciones Ing. M. Lozano FIRMA / ACLARACIÓN: