

	CERTIFICADO DE INSPECCIÓN			
	PRUEBA HIDROSTÁTICA			
	Nº CERTIFICADO: DV-25-IN-009			
CLIENTE / PROPIETARIO	UBICACIÓN	CUIT		
Green Oil Servise S.A	Conquistadores del Desierto 2450, Neuquén	30-70858254-5		
EQUIPO INSPECCIONADO	FECHA DE INSPECCIÓN	NORMA DE APLICACIÓN		
H-20	31/1/2025	API 573 y ASME IV		
COMPONENTES ENSAYADOS				
Denominación	Diametro Nominal (pulgadas)	Diametro Exterior (pulgadas)	Presión de trabajo [Kg/cm²]	Detalle
H20-HC	2	Ø2 3/8"- Sch 80	10	Serpentín de calentamiento (Heater Coil)
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
DESARROLLO DE LA PRUEBA				
Se somete cada componente a una presión de prueba de 10 kg/cm². La presión de prueba se alcanza en una única elevación de presión. La presión de prueba se mantiene durante 10 minutos				
RESULTADOS				
Componente	Presión 1º Etapa [Kg/cm²]	Presión 2º Etapa [Kg/cm²]	Presión de prueba [Kg/cm²]	Resultado
H20-HC	10	---	10	Satisfactorio
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
FECHA DE EXPIRACIÓN				
31/1/2026				
 VATCOFF Luciano Ingeniero Mecánico UTR Niv II- CN16 LP Niv II Ing. Vatcoff Luciano Supervisó  Ing. Dietrich Leandro Aprobó				
Revisión	DieVat Ingeniería		Hoja	
0			1/2	



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

PRUEBA HIDROSTÁTICA

Nº CERTIFICADO: DV-25-IN-009




INSTRUMENTOS UTILIZADO

Equipo	Marca	Nº de serie	Calibración
Manómetro	WINTERS	Z1339	Cert. 54014

ESQUEMA DE ENSAYO - REGISTRO FOTOGRAFICO

PRUEBA HIDROSTÁTICA - SERPENTÍN

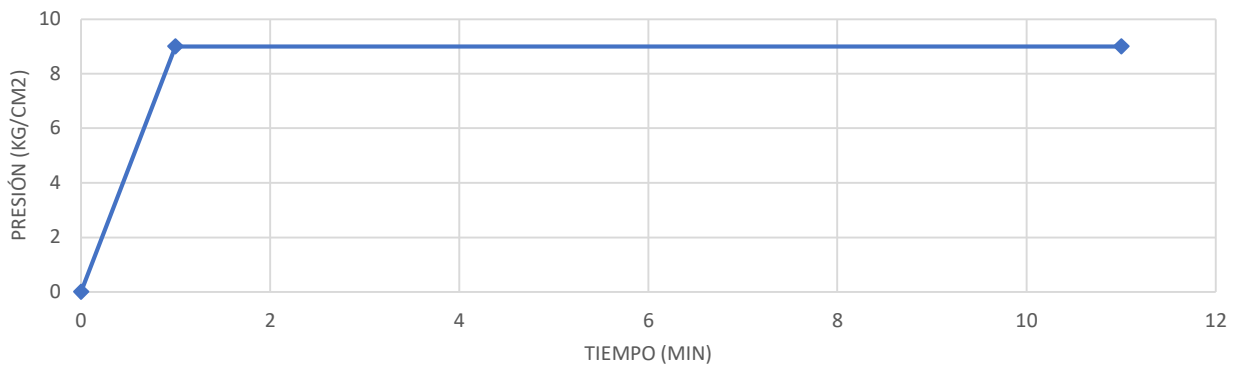

Presión de prueba = 10 Kg/cm²



VATCOFF Luciano
Ingeniero Mecánico
UTR Niv II- CN16
LP Niv II

Ing. Vatcoff Luciano

Supervisó

Ing. Dietrich Leandro

Aprobó

Ing.
Leandro
Dietrich

Firmado digitalmente por Ing.
Leandro Dietrich
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Ing. Leandro Dietrich, o=DieVat
Ingeniería, ou=DieVat Ingeniería,
email=dvcontrataciones@gmail.co
m, c=AR
Fecha: 2025.02.03 23:15:12 -03'00'

Revisión

0

DieVat Ingeniería

Hoja

2/2