


CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN
TCK202506007




000	09/06/2025	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO CALIB.	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó

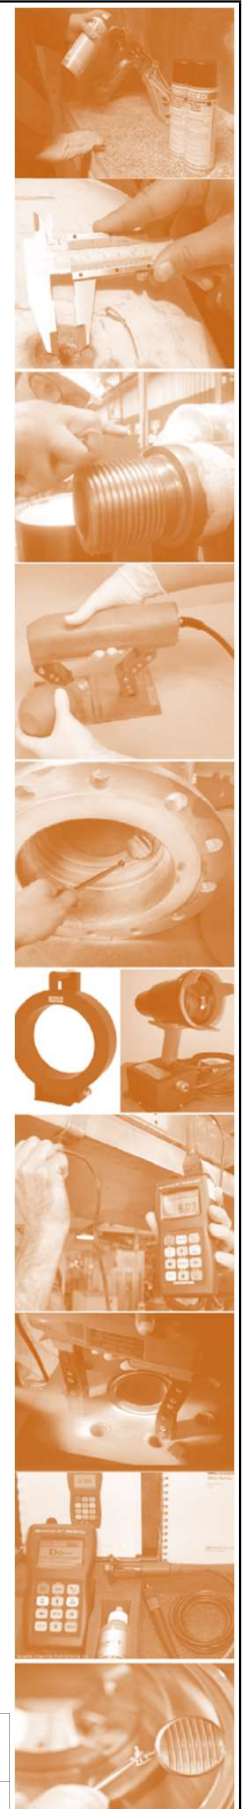

VÁLVULA SEGURIDAD 1"




		CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (RESUMEN) 1		CERTIFICADO: TCK202506007			
				Fecha Insp: 09/06/2025 Nueva Inspe.: 09/06/2026			
DATOS GENERALES							
CLIENTE GREEN OIL SERVICES		LUGAR BASE TCK		EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN VÁLVULA SEGURIDAD 1"			
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGCV-003		NORMA DE APLICACIÓN API RP 576 - API 520		CONDICIONES AMBIENTALES Temp 15,0°C / Humed 51%			
DETALLE DE PIEZAS							
ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	DETALLE / TRABAJO	PRESIÓN DE PRUEBA	OBSERVACIÓN	RESULTADO
1	3	VÁLVULA SEGURIDAD 1"	0096207-56414	IV-CAL 90 kg/cm2-F INSP 06/25	90 kg/cm2	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO
OPERADOR LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 09/06/2025  Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D.Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:				CONTROLO LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 09/06/2025  Control de Calidad y Operaciones Ing. M.Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:			
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA							
Pag. 2 de 3							

DATOS GENERALES		
CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN VÁLVULA SEGURIDAD 1"
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGCV-003	NORMA DE APLICACIÓN API RP 576 - API 520	CONDICIONES AMBIENTALES Temp 15,0°C / Humed 51%

EQUIPOS / PATRONES UTILIZADOS			
TIPO DE EQUIPO UTILIZADO	MARCA/MODELO	N° CERTIFICADO	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO
MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	CPG1500 - WIKA	MAC GROUP 59514	21/02/25 - 21/02/2026

IDENTIFICACIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	VÁLVULA SEGURIDAD 1"	0096207-56414	IV-CAL 90 kg/cm2-F INSP 06/25	90 kg/cm2	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO

REGISTRO DE PRUEBA DE FUGA

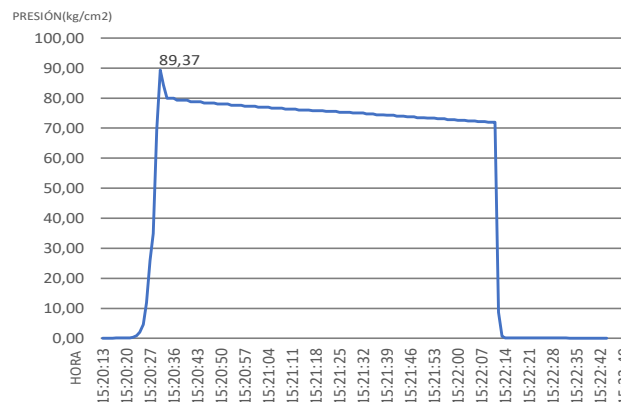


OBSERVACIÓN:
Se realiza Inspección Visual, Calibración y Verificación de Funcionamiento de válvula de seguridad.
Se realiza prueba de fuga a 90 kg/cm2 con tolerancia de +/- 1,5 kg/cm2. Registrandose pico de 89,37 kg/cm2 máximo de presión.
Prueba realizada con aire a temperatura ambiente 15,0 °C.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Precinto: TCK202506007 0096207- IV-CAL 90 kg/cm2-F INSP 06/25

OPERADOR	CONTRÓLO
LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 09/06/2025	LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 09/06/2025
 Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D. Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:	 Control de Calidad y Operaciones Ing. M. Lozano FIRMA / ACLARACIÓN: