

418

CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA
TCK202507030




000	18/07/2025	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO PH	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó



MANGUERA SAE100R2AT 1 1/4"
1820PSI(WP)





CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA

CERTIFICADO: TCK202507030

Fecha Insp.PH: 18/07/2025

Nueva Insp.PH: 18/07/2026

CLIENTE
GREEN OIL SERVICES

DATOS GENERALES

LUGAR
BASE TCK

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN
MANGUERA SAE100R2AT 1 1/4" 1820PSI(WP)

PROCEDIMIENTO N°
TCK-PGPH-001

NORMA DE REFERENCIA
API RP 53 - API 7K - API 16C

NORMA DE APLICACIÓN
ASME V ART9 / ASTM E1003

EQUIPOS UTILIZADOS

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO
MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL

MARCA/MODELO
CPG1500-WIKA


N° CERTIFICADO
MAC GROUP 59514

CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO
21/02/25 - 21/02/2026

IDENTIFICACION

ITEM	DESCRIPCION	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	MANGUERA ALFAGOMMA 1 1/4" x 20m - H x H - CONEXION SHIFT - SAE100R2AT x 1820PSI (WP) 0096259- GOS250703	IV-PH 1500 Psi- F. Insp. 07/25	1500 Psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura o daños mecánicos. En condiciones para operación.	APTO

REGISTRO PRUEBA HIDRAULICA

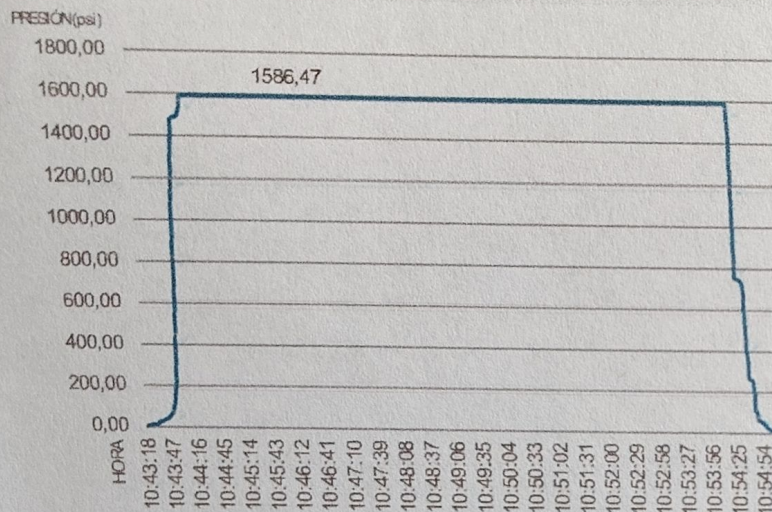

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

Se realiza inspección visual de las condiciones de las mangueras sin encontrar aplastamientos, torceduras, quebraduras, o daños en el recubrimiento cercanos a los terminales; y de prensados-conexiones sin encontrar abolladuras o daños mecánicos. Se procede con la realización de prueba hidráulica (en serie) con agua a temperatura ambiente (10,1°C) en un tiempo de estabilización aproximado 10-15min, llegando a una presión de 1586,47 psi. No se observan deformaciones posteriores a la prueba, ni fugas ni pérdidas de fluidos visible durante el ensayo, ni caída de presión durante el registro (Data logger), según norma de Referencia API RP-53, API 7K y API 16C. La manguera se encuentra en condiciones para puesta en servicio. **RESULTADO SATISFACTORIO.**

Precinto TCK202507030 0096259- GOS250703 IV-PH 1500 Psi- F. Insp. 07/25

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
18/07/2025

Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D. Vallejos
FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROL

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
18/07/2025

Control de Calidad y Operaciones
Ing. M. Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN: