


CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN
TCK202504027




000	24/04/2025	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO CALIB.	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó

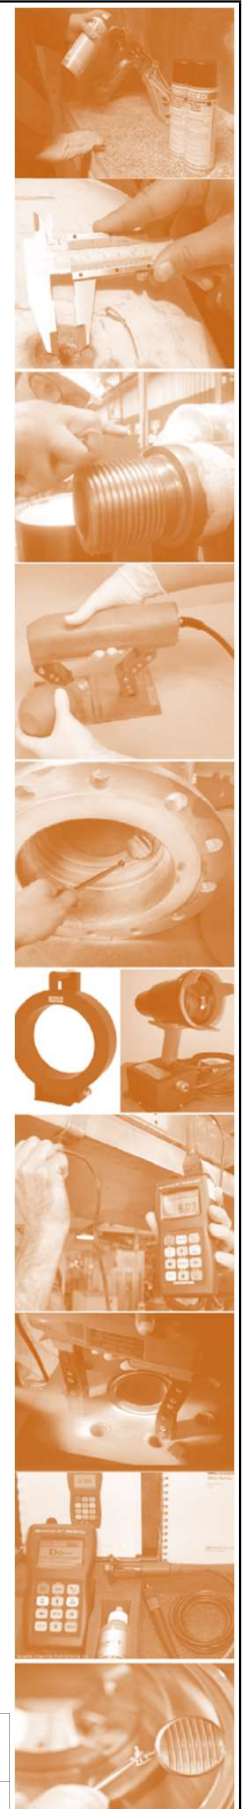

VÁLVULA DE SEGURIDAD
1"




		CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (RESUMEN) 1		CERTIFICADO: TCK202504027			
				Fecha Insp: 24/04/2025 Nueva Inspe.: 24/04/2026			
DATOS GENERALES							
CLIENTE GREEN OIL SERVICES		LUGAR BASE TCK		EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD 1"			
PROCEDIMIENTO Nº TCK-PGCV-003		NORMA DE APLICACIÓN API RP 576 - API 520		CONDICIONES AMBIENTALES Temp 21,8°C / Humed 34%			
DETALLE DE PIEZAS							
ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	NºSERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE CALIBRACION /PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	VÁLVULA DE SEGURIDAD 1"	0096599 - GOS250421	IV-CAL 40 Kg/cm2-F INSP 04/25	40 Kg/cm2	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO
OPERADOR LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 24/04/2025  Laboratorio Calibración y Pruebas Tecnico Lab D.Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:				CONTROLO LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 24/04/2025  Control de Calidad y Operaciones Ing. M.Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:			
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA							
Pag. 2 de 3							

CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD 1"
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGCV-003	NORMA DE APLICACIÓN API RP 576 - API 520	CONDICIONES AMBIENTALES Temp 21,8°C / Humed 34%

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	MARCA/MODELO CPG1500 - WIKA	N° CERTIFICADO MAC GROUP 59514	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 21/02/25 - 21/02/2026
--	---------------------------------------	--	---

IDENTIFICACIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	VÁLVULA DE SEGURIDAD 1"	0096599 - GOS250421	IV-CAL 40 Kg/cm2-F INSP 04/25	40 Kg/cm2	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO

REGISTRO DE PRUEBA DE FUGA

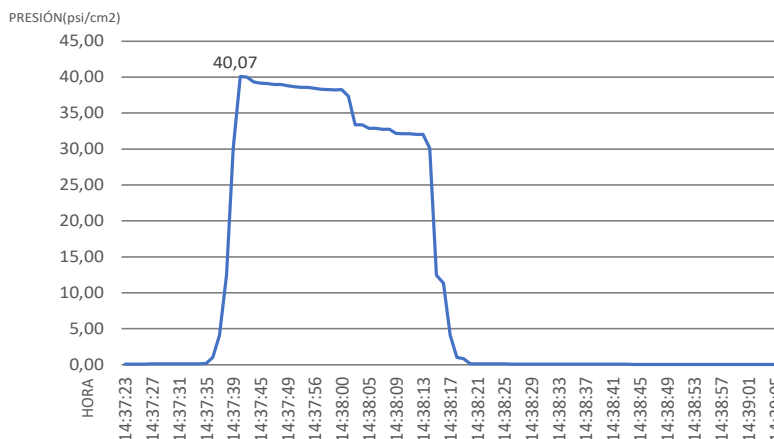

OBSERVACIÓN:

Se realiza Inspección Visual, Calibración y Verificación de Funcionamiento de válvula de seguridad.
 Se realiza prueba de fuga a 40 kg/cm2 con tolerancia de +/- 0,9 kg/cm2. Registrandose 40,07 kg/cm2 pico máximo de presión.
 Prueba realizada con aire a temperatura ambiente 21,8°C.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Precinto: TCK202504027 0096599 - IV-CAL 40 Kg/cm2-F INSP 04/25

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
24/04/2025

Laboratorio Calibración y Pruebas
 Técnico Lab D.Vallejos
 FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROL

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
24/04/2025

Control de Calidad y Operaciones
 Ing. M.Lozano
 FIRMA / ACLARACIÓN: