

VALVULA

CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN
TCK202502050



TRIAL _{OF} CHECK

Inspecciones y Servicios
RESPALDO TÉCNICO EFICIENTE



000	19/02/2025	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO CALIB.	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó



VÁLVULA DE SEGURIDAD
1"



(RESUMEN) 1

DATOS GENERALES

CLIENTE
GREEN OIL SERVICES

LUGAR
BASE TCK

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN
VÁLVULA DE SEGURIDAD 1"

PROCEDIMIENTO N°
TCK-PGCV-003

NORMA DE APLICACIÓN
API RP 576 - API 520


CONDICIONES AMBIENTALES
Temp 30,2°C / Humed 22%

DETALLE DE PIEZAS

ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE CALIBRACION /PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	VÁLVULA DE SEGURIDAD 1"	0096838 - 8973.7.05/20	IV-CAL 70 Kg/cm2-F INSP 02/25	70 Kg/cm2	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	<u>APTO</u>

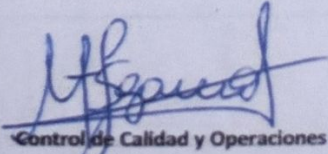
OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
19/02/2025


Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D. Vallejos
FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROLO

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
19/02/2025


Control de Calidad y Operaciones
Ing. M. Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN:

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO: TCK202502050
 N°SERIE: 0096838 - 8973.7.05/20
 Fecha Inspec.: 19/02/2025
 Nueva Inspec.: 19/02/2026

CLIENTE GREEN OIL SERVICES	DATOS GENERALES	
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGCV-003	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD 1"
	NORMA DE APLICACIÓN API RP 576 - API 520	CONDICIONES AMBIENTALES Temp 30,2°C / Humed 22%
TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	EQUIPOS / PATRONES UTILIZADOS	CAL / VEN. DEL INSTRUMENTO 20/02/24 - 20/02/2025
	MARCA/MODELO CPG1500 - WIKA	N° CERTIFICADO MAC GROUP 50336

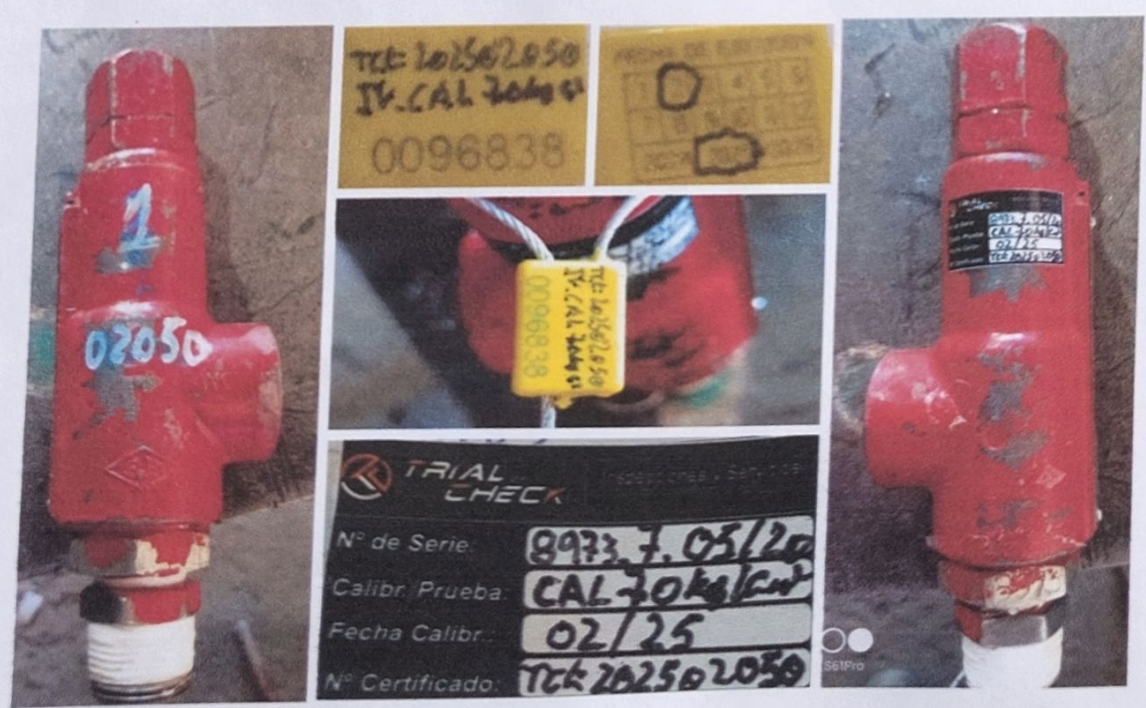
ITEM	DESCRIPCION	N°SERIE	IDENTIFICACIÓN		EVALUACIÓN	RESULTADO
			TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA		
1	VÁLVULA DE SEGURIDAD 1"	0096838 - 8973.7.05/20	IV-CAL 70 Kg/cm2-F INSP 02/25	70 Kg/cm2	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO

REGISTRO DE PRUEBA DE FUGA



OBSERVACIÓN:
 Se realiza Inspección Visual, Calibración y Verificación de Funcionamiento de válvula de seguridad.
 Se realiza prueba de fuga a 70 kg/cm2 con tolerancia de +/- 1,5 kg/cm2. Registrandose 70,59 kg/cm2 pico máximo de presión.
 Prueba realizada con aire a temperatura ambiente 22°C.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Precinto: TCK202502050 0096838 - IV-CAL 70 Kg/cm2-F INSP 02/25

OPERADOR	CONTROL
LUGAR: NEUQUÉN	LUGAR: NEUQUÉN
FECHA: 19/02/2025	FECHA: 19/02/2025
<i>[Signature]</i> Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D. Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:	<i>[Signature]</i> Control de Calidad y Operaciones Ing. M. Lozano FIRMA / ACLARACIÓN: