


CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN
TCK202503029



000	20/03/2025	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO CALIB.	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó

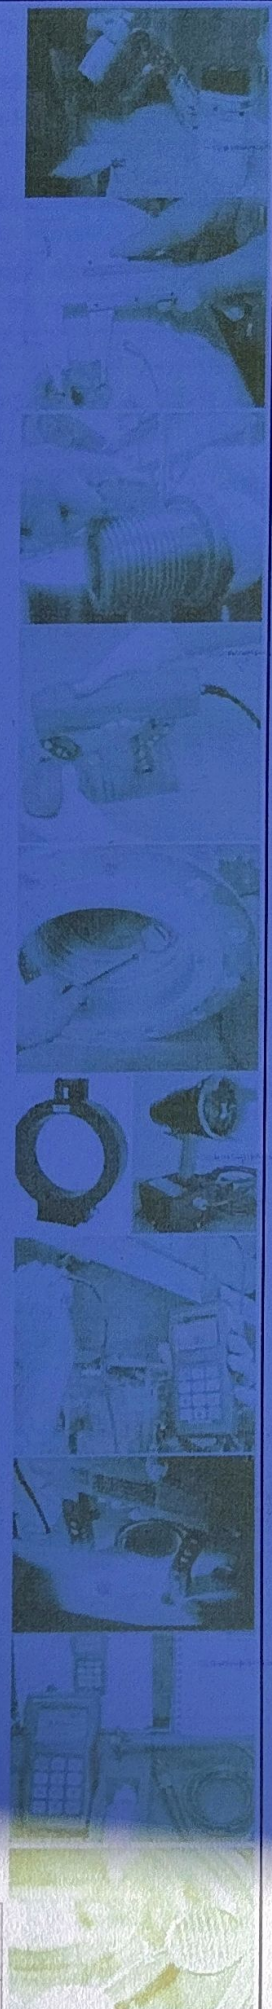

VÁLVULA SEGURIDAD 1"





CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

(RESUMEN) 1

CERTIFICADO: TCK202503029

Fecha Insp: 20/03/2025

Nueva Inspección: 20/03/2026

DATOS GENERALES

CLIENTE
GREEN OIL SERVICES

LUGAR
BASE TCK

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN
VÁLVULA SEGURIDAD 1"


PROCEDIMIENTO Nº
TCK-PGCV-003

NORMA DE APLICACIÓN
API RP 576 - API 520

CONDICIONES AMBIENTALES
Temp 22,8°C / Humed 35%

DETALLE DE PIEZAS

ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	NºSERIE	DETALLE / TRABAJO	PRESIÓN DE PRUEBA	OBSERVACIÓN	RESULTADO
1	3	VÁLVULA SEGURIDAD 1"	0096596 / 61350	IV-CAL 70 Kg/cm2-F INSP 03/25	70 Kg/cm2	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	<u>APTO</u>

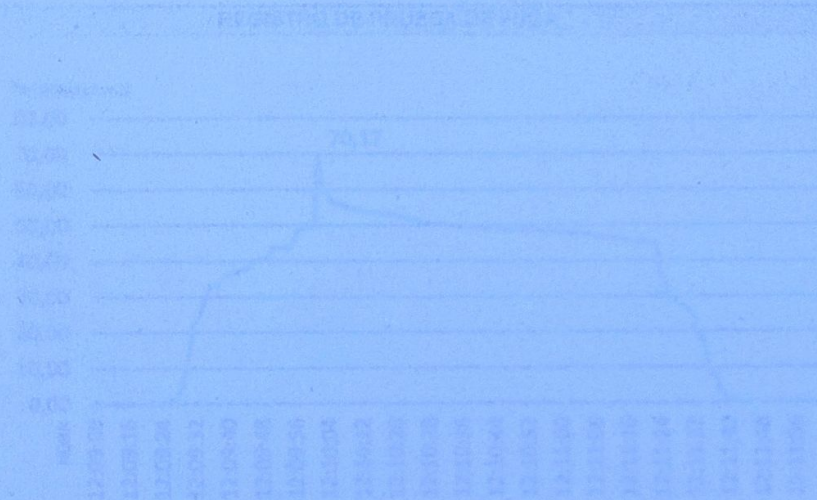

Se realizó la calibración y verificación de funcionamiento de la válvula de seguridad en condiciones ambientales de 22,8°C y 35% de humedad. La presión de prueba fue de 70 kg/cm². La válvula se abrió a la presión requerida y se mantuvo en condiciones para la operación.

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
20/03/2025

Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D. Vallejos
FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROLO

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
20/03/2025

Control de Calidad y Operaciones
Ing. M. Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN:

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO: TCK202503029

NºSERIE: 0096596 / 61350



Fecha Inspec.: 20/03/2025

Nueva Inspec.: 20/03/2026

CLIENTE		DATOS GENERALES	
GREEN OIL SERVICES		LUGAR	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO Nº		BASE TCK	VÁLVULA SEGURIDAD 1"
TCK-PGCV-003		NORMA DE APLICACIÓN	CONDICIONES AMBIENTALES
		API RP 576 - API 520	Temp 22,8°C / Humed 35%

EQUIPOS / PATRONES UTILIZADOS			
TIPO DE EQUIPO UTILIZADO	MARCA/MODELO	Nº CERTIFICADO	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO
MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	CPG1500 - WIKA	MAC GROUP 59514	21/02/25 - 21/02/2026

IDENTIFICACIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	NºSERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	VÁLVULA SEGURIDAD 1"	0096596 / 61350	IV-CAL 70 Kg/cm2-F INSP 03/25	70 Kg/cm2	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	<u>APTO</u>

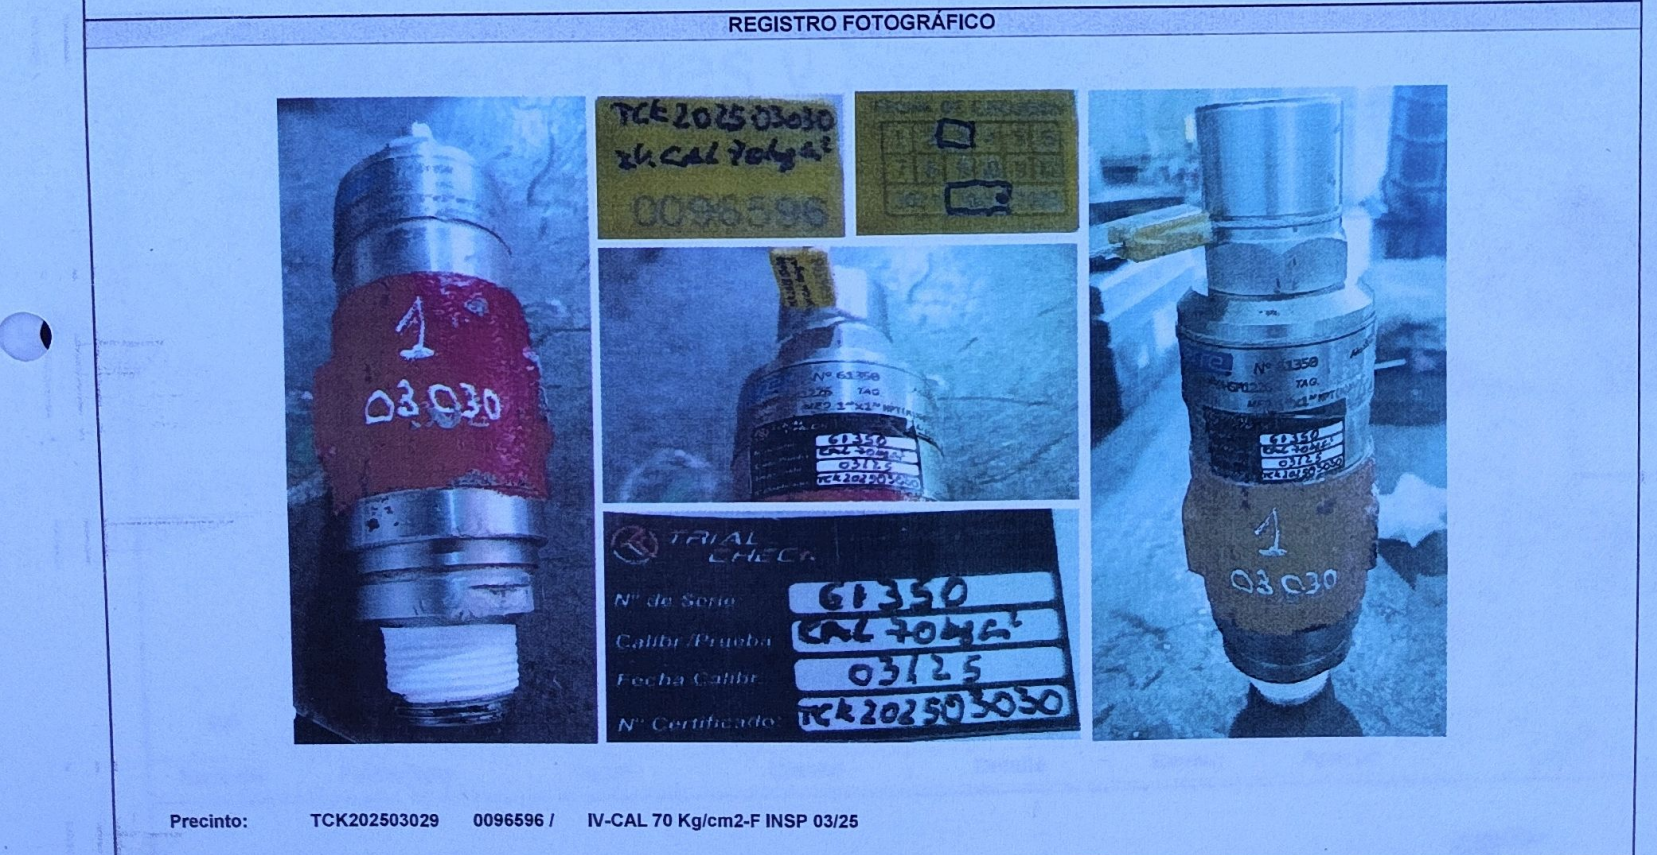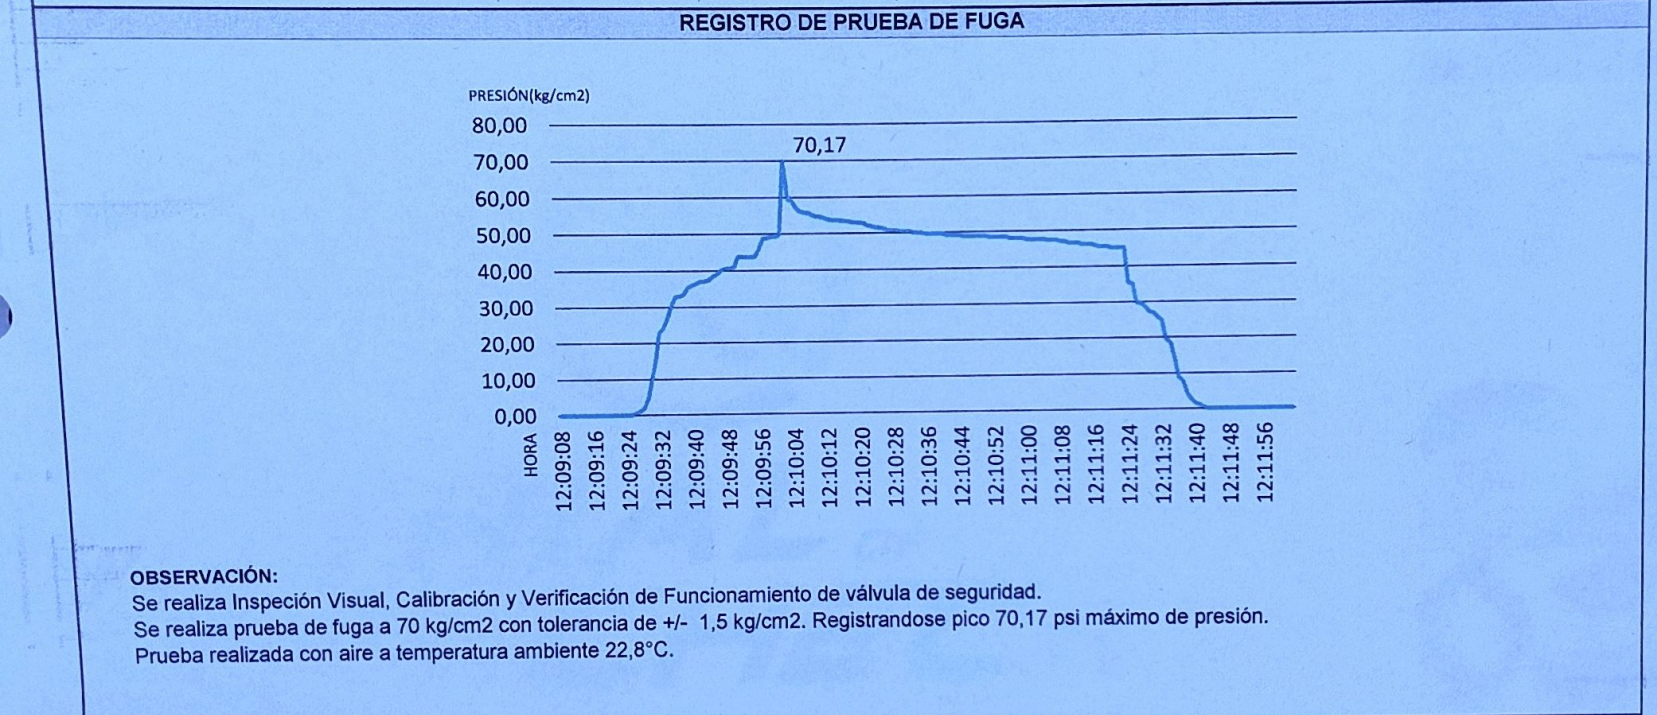

Precinto: TCK202503029 0096596 / IV-CAL 70 Kg/cm2-F INSP 03/25	
OPERADOR	CONTROLO
LUGAR: NEUQUÉN	LUGAR: NEUQUÉN
FECHA: 20/03/2025	FECHA: 20/03/2025
Laboratorio Calibración y Pruebas	Control de Calidad y Operaciones
Técnico Lab D.Vallejos	Ing. M.Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN:	FIRMA / ACLARACIÓN:

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA

Pag. 3 de 3