

DATOS GENERALES

DATOS DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR

Fecha de calibración:	17/2/2025	TAG:	TI 8659
Fecha de vencimiento:	17/2/2026	Ubicación técnica:	S/D
Cliente:	GREEN OIL SERVICES	Fabricante:	CENI
N° entrada / PDS:	1785	Modelo:	S/D
Requerimiento:	CALIBRACIÓN	N° serie:	S/D
Equipo:	TERMÓMETRO	Tamaño:	100 mm X 1/2"
Procedimiento:	TEC-PPOP-009	Rango:	0 a 250
		Unidad:	°C

INSTRUMENTOS PATRONES UTILIZADOS

Equipos	Marca	Modelo	N° de serie	N° de certificado	TAG
Horno bloque seco	FLUKE	9009	B98514	CCTT-0021124	-

RESULTADOS OBTENIDOS

Valor patrón	% Equivalente rango	Instrumento inicial °C	Desvío inicial °C	Instrumento final °C	Desvío final °C
0	0	0	0,0		
62,5	25,0	75	12,5		
125	50,0	120	-5,0		
187,5	75,0	187	-0,5		
250	100,0	250	0,0		
187,5	75,0	187	-0,5		
125	50,0	120	-5,0		
62,5	25,0	75	12,5		
0	0,0	0	0,0		

Observaciones:

EL INSTRUMENTO PRESENTA UN DESVIO MÁXIMO DE 12,5°C RESPECTO DEL INSTRUMENTO PATRÓN.

CALIBRADO POR

REVISADO POR

CASTILLO FRANCO
TECH MANTENIMIENTO
OFICIAL INSTRUMENTISTA
FIRMA Y ACLARACIÓN


CHANDIA FERNANDO
TECH MANTENIMIENTO
OFICIAL INSTRUMENTISTA
FIRMA Y ACLARACIÓN

Código TEC-IFOP-009

Revisión 001

Fecha de última revisión 16/02/2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

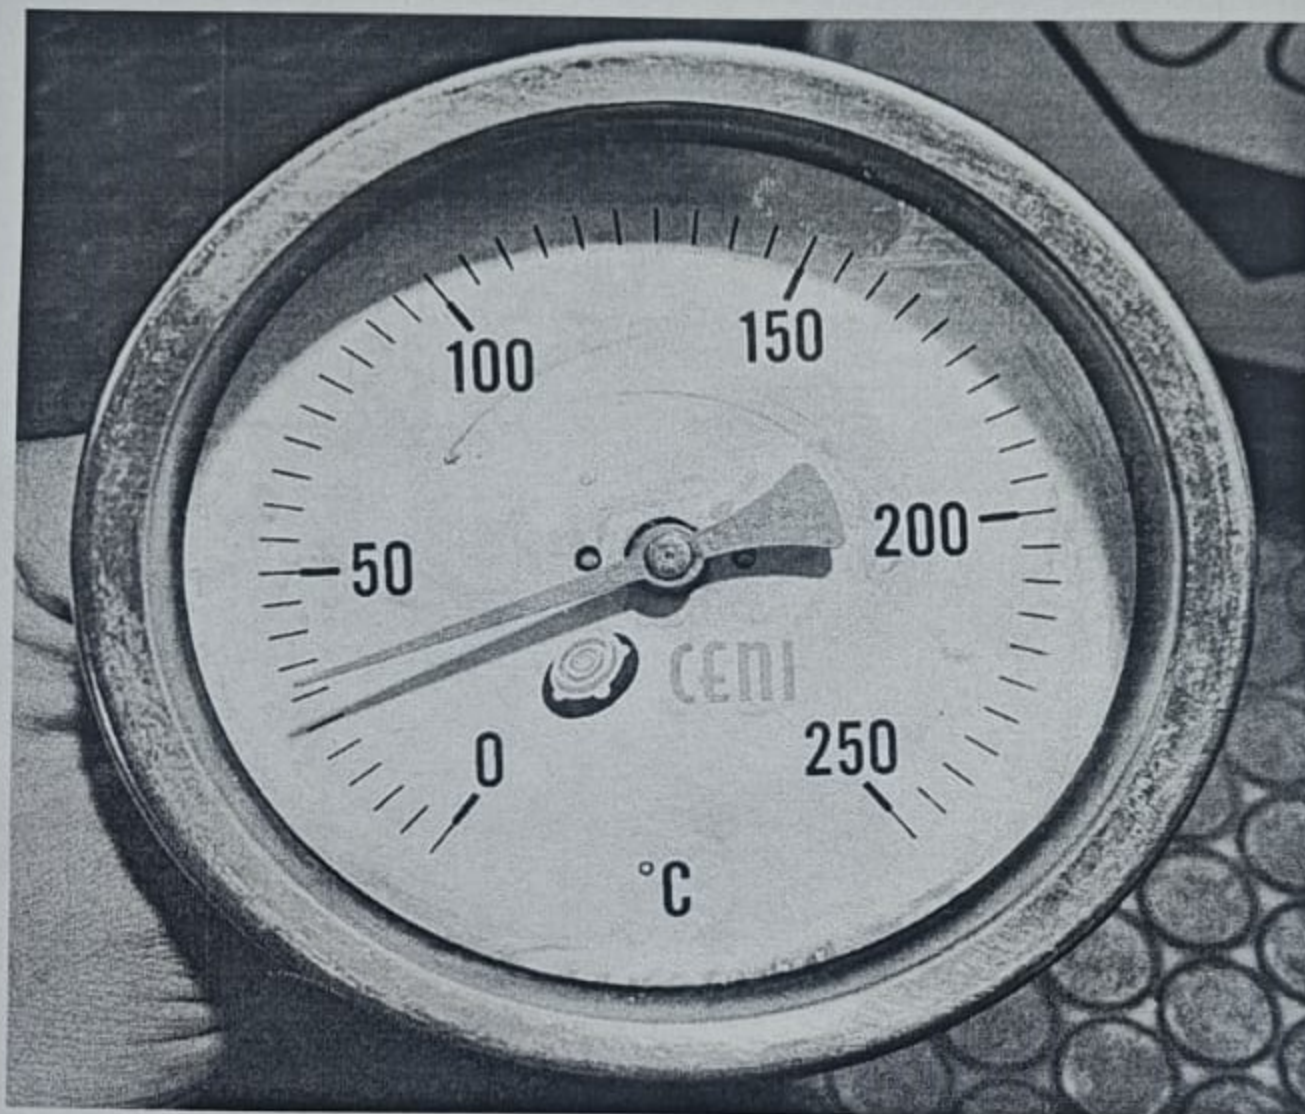

REGISTRO FOTOGRÁFICO