



INFORME DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

SERPENTIN Y LINEA

OT 5990

MKG-R09-00 rev.00

N° INFORME:

36231




CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.	CERTIFICACIÓN ANUAL	F. DE INSPECCIÓN:	28/01/2026
CONTACTO: JOSÉ MULLER	LUGAR: BASE G.O.S	F. DE VENCIMIENTO:	28/01/2027
EQUIPO: SERPENTIN Y LINEA	INFORME N°5990		



REV.00	FECHA 12/02/2026	REALIZÓ: JUAN BONET	APROBÓ: KOWALSKI, MAXIMILIANO
--------	------------------	---------------------	-------------------------------


LEANDRO SANHUEZA
Operador END Making S.R.L
ASNT TC-1A Nivel II
PM - US

LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)


MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ / CLIENTE



INFORME DE INSPECCIÓN OT #5990




(MKG-R09-08 Rev.01) Rev.: 00 Pag 2 de 5

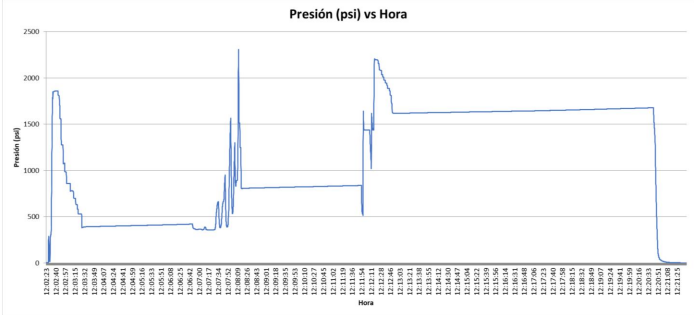

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.			FECHA DE INSPECCIÓN:	28/01/2026
CONTACTO: JOSÉ MULLER		LUGAR: BASE G.O.S	FECHA DE VENCIMIENTO:	28/01/2027

R: RECHAZADO A: APROBADO N/A: NO APLICA S/D: SIN DATOS

HOJA	IDENTIFICACIÓN	LONG.	PRECINTO	N° DE SERIE	RESULTADO PH	IV	ME	PM	LP	RESULTADO GENERAL
3	SERPENTIN 2" S.2000	-	GVH-31 1500PSI MKG5990 28-Jan-26	GVH-31	A - 1500PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
4	LINEA DE BOMBEO ALTA PRESION	-	GVH-31 1500PSI MKG5990 28-Jan-26	GVH-31	A - 1500PSI	A	S/D	N/A	N/A	APROBADO
5	FLEXIBLE BOMBA DE ALTA (MANGUERA)	-	9699000	9699000	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO

 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)	 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	ACEPTÓ / CLIENTE
---	---	------------------

MAKING		INFORME DE INSPECCIÓN OT #5990			GOS Green Oil Services																																																																						
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 136422		Rev.: 00																																																																							
Pag 3 de 5																																																																											
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE G.O.S																																																																									
	DESCRIPCIÓN: SERPENTIN 2" S.2000			FECHA INSPECCIÓN:	FECHA VENCIMIENTO:																																																																						
	SERIE#: GVH-31			28/01/2026	28/01/2027																																																																						
	PRECINTO: GVH-31 1500PSI MKG5990 28-Jan-26			RESULTADO: APROBADO																																																																							
	LONGITUD: -																																																																										
Procedimiento: MKG-IT09-33			INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																																																																						
DIRECTA: ☒																																																																											
REFERENCIA FOTOGRÁFICA																																																																											
GVH-31 1500PSI MKG5990 28-ENE-26 OT.5990 1 GVH-31																																																																											
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797			MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																																																																						
EQUIPO:DMQ		SERIE:618	MÍNIMO ADMISIBLE	NOMINAL	ESQUEMA DE PIEZA A B C D Secciones A B C D																																																																						
N° CERTIFICADO: 200		FECHA VTO.: 14/04/2026	ESPESOR	3.20 mm																																																																							
MÍN. ESPESOR MEDIDO: 4.70				- mm																																																																							
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).																																																																											
<table><tr><td></td><td colspan="4">Punto</td></tr><tr><td>Sección</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>1</td><td>5,50</td><td>5,10</td><td>5,10</td><td>5,40</td></tr><tr><td>2</td><td>5,40</td><td>5,70</td><td>5,00</td><td>5,10</td></tr><tr><td>3</td><td>4,90</td><td>4,80</td><td>4,90</td><td>5,00</td></tr><tr><td>4</td><td>5,20</td><td>5,10</td><td>5,40</td><td>5,40</td></tr><tr><td>5</td><td>5,70</td><td>5,40</td><td>5,20</td><td>4,80</td></tr><tr><td>6</td><td>5,40</td><td>5,20</td><td>5,10</td><td>5,20</td></tr><tr><td>7</td><td>5,40</td><td>4,80</td><td>5,20</td><td>5,60</td></tr><tr><td>8</td><td>4,90</td><td>4,70</td><td>5,00</td><td>5,40</td></tr><tr><td>9</td><td>5,50</td><td>5,30</td><td>5,60</td><td>5,10</td></tr><tr><td>10</td><td>4,90</td><td>5,40</td><td>5,80</td><td>5,70</td></tr><tr><td>11</td><td>5,30</td><td>5,20</td><td>5,30</td><td>5,50</td></tr><tr><td>12</td><td>6,00</td><td>4,80</td><td>5,80</td><td>5,10</td></tr></table>							Punto				Sección	A	B	C	D	1	5,50	5,10	5,10	5,40	2	5,40	5,70	5,00	5,10	3	4,90	4,80	4,90	5,00	4	5,20	5,10	5,40	5,40	5	5,70	5,40	5,20	4,80	6	5,40	5,20	5,10	5,20	7	5,40	4,80	5,20	5,60	8	4,90	4,70	5,00	5,40	9	5,50	5,30	5,60	5,10	10	4,90	5,40	5,80	5,70	11	5,30	5,20	5,30	5,50	12	6,00	4,80	5,80	5,10
	Punto																																																																										
Sección	A	B	C	D																																																																							
1	5,50	5,10	5,10	5,40																																																																							
2	5,40	5,70	5,00	5,10																																																																							
3	4,90	4,80	4,90	5,00																																																																							
4	5,20	5,10	5,40	5,40																																																																							
5	5,70	5,40	5,20	4,80																																																																							
6	5,40	5,20	5,10	5,20																																																																							
7	5,40	4,80	5,20	5,60																																																																							
8	4,90	4,70	5,00	5,40																																																																							
9	5,50	5,30	5,60	5,10																																																																							
10	4,90	5,40	5,80	5,70																																																																							
11	5,30	5,20	5,30	5,50																																																																							
12	6,00	4,80	5,80	5,10																																																																							
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3			PRUEBA HIDRAULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																																																																						
Duración: 19 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-084 N° CERTIFICADO: 67170 SERIE: 1A02PJMFAQ3C FECHA VTO.: 22/01/2027		Presión (psi) vs Hora																																																																									
NORMAS DE APLICACIÓN:																																																																											
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.																																																																											
LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE																																																																							

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #5990 (MKG-R09-08 Rev.01)ITEM # 136524Rev.: 00Pag 5 de 5			
		CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. LUGAR: BASE G.O.S		FECHA INSPECCIÓN: 28/01/2026 FECHA VENCIMIENTO: 28/01/2027	
DESCRIPCIÓN: FLEXIBLE BOMBA DE ALTA (MANGUERA) SERIE#: 9699000 PRECINTO: 9699000 LONGITUD: -		RESULTADO: APROBADO			
Procedimiento: MKG-IT09-33 DIRECTA: ✓		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
REFERENCIA FOTOGRÁFICA  					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3 Duración: 19 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-084 N° CERTIFICADO: 67170 SERIE: 1A02PJMFAQ3C FECHA VTO.: 22/01/2027		PRUEBA HIDRAULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
		Presión (psi) vs Hora 			
NORMAS DE APLICACIÓN: LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	