

CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN
TCK202601057




000	27/01/2026	BASE TCK- NEUQUEN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO CAJ.BJ	M. LOZANO	D. VALLEJO
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó



VÁLVULA SEGURIDAD 1^{ra}





CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

(RESUMEN) 1

CERTIFICADO: TCK202601057

Fecha Insp.: 27/01/2026

Nueva Inspección: 27/01/2027

CLIENTE
GREEN OIL SERVICES

PROCEDIMIENTO N°
TCK-PGCV-003

DATOS GENERALES

LUGAR:
BASE TCK

NORMA DE APLICACIÓN
API RP 57B - API 52C

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN
VÁLVULA SEGURIDAD 1"

CONDICIONES AMBIENTALES
Temp 25.9°C / Humed 17%

DETALLE DE PIEZAS

ITEM	PAG	DESCRIPCIÓN / PIEZA	N°SERIE	DETALLE / TRABAJO	PRESIÓN DE PRUEBA	OBSERVACIÓN	RESULTADO
1	3	VÁLVULA SEGURIDAD 1"	0096112 - GOS250107	IV-CAL 70 kg/cm2-F CAL 01/26	70 kg/cm2	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
27/01/2026

Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D. Vallejos
FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROLO

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
27/01/2026

Control de Calidad y Operaciones
Ing. M. Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN:

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVA AUTORIZACIÓN ESCRITA



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO: TCK202601057
N° SERIE: 0096112 - G03250107
Fecha Inspección: 27/01/2026
Nueva Inspección: 27/01/2027

CLIENTE
GREEN OIL SERVICES
PROCEDIMIENTO N°
TCK-PGCV-003

DATOS GENERALES

LUGAR
BASE TCK

NORMA DE APLICACIÓN
API RP 576 - API 520

EQUIPO / UNE / ID / IDENTIFICACIÓN
VÁLVULA SEGURIDAD 1"
CONDICIONES AMBIENTALES
Temp 25,8°C / Humed 17%

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO
MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL


MARCA/MODELO
CPG1500 - WIKA

N° CERTIFICADO
MAC GROUP 59514

CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO
21/02/25 - 21/02/2026

IDENTIFICACIÓN						
ITEM	DESCRIPCIÓN	N° SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	VÁLVULA SEGURIDAD 1"	0096112 - G03250107	N-CAL 70 kg/cm2-F CAL 01/26	70 kg/cm2	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO

REGISTRO DE PRUEBA DE FUGA

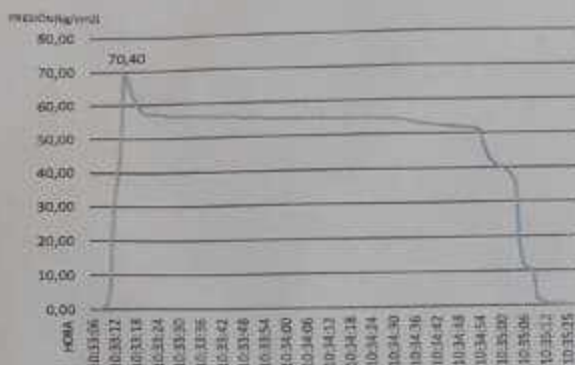

OBSERVACIÓN:

Se realiza Inspección Visual, Calibración y Verificación de Funcionamiento de válvula de seguridad.
Se realiza prueba de fuga a 70 kg/cm2 con tolerancia de +/- 1,5 kg/cm2. Registrándose pico de 70,40 kg/cm2 máximo de presión.
Prueba realizada con aire a temperatura ambiente 25,9°C.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Presión: TCK202601057 0096112 - N-CAL 70 kg/cm2-F CAL 01/26

OPERADOR

LUGAR
NEUQUÉN
FECHA:
27/01/2026

Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D. Vallejos

FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROL

LUGAR
NEUQUÉN
FECHA:
27/01/2026

Control de Calidad y Operaciones
Ing. M. Lozano

FIRMA / ACLARACIÓN: