


**CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN
TCK202602021**



000	11/02/2026	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO CALIB.	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó

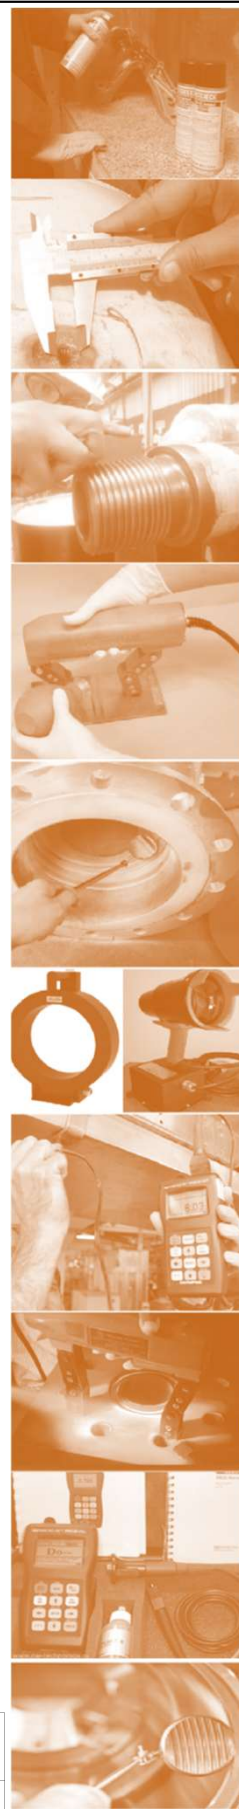

VÁLVULA SEGURIDAD 1"






CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
(RESUMEN) 1

CERTIFICADO: TCK202602021
Fecha Insp: 11/02/2026
Nueva Inspec.: 11/02/2027

DATOS GENERALES		
CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN VÁLVULA SEGURIDAD 1"
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGCV-003	NORMA DE APLICACIÓN API RP 576 - API 520	CONDICIONES AMBIENTALES Temp 17,4°C / Humed 28%

DETALLE DE PIEZAS							
ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	DETALLE / TRABAJO	PRESIÓN DE PRUEBA	OBSERVACIÓN	RESULTADO
1	3	VÁLVULA SEGURIDAD 1"	0096143 - GOS260206	IV-CAL 70 kg/cm2-F CAL 02/26	70 kg/cm2	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	<u>APTO</u>

OPERADOR	CONTRÓLO
LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 11/02/2026	LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 11/02/2026
 Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D.Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:	 Control de Calidad y Operaciones Ing. M.Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:

DATOS GENERALES

CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN VÁLVULA SEGURIDAD 1"
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGCV-003	NORMA DE APLICACIÓN API RP 576 - API 520	CONDICIONES AMBIENTALES Temp 17,4°C / Humed 28%


EQUIPOS / PATRONES UTILIZADOS

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	MARCA/MODELO CPG1500 - WIKA	N° CERTIFICADO MAC GROUP 59514	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 21/02/25 - 21/02/2026
--	---------------------------------------	--	---

IDENTIFICACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	VÁLVULA SEGURIDAD 1"	0096143 - GOS260206	IV-CAL 70 kg/cm2-F CAL 02/26	70 kg/cm2	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	APTO

REGISTRO DE PRUEBA DE FUGA

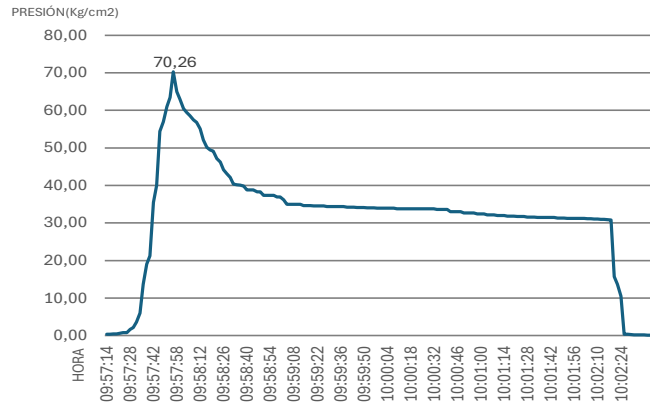

OBSERVACIÓN:

Se realiza Inspección Visual, Calibración y Verificación de Funcionamiento de válvula de seguridad.
 Se realiza prueba de fuga a 70 kg/cm2 con tolerancia de +/- 1,5 kg/cm2. Registrandose pico de 70,26 kg/cm2 máximo de presión.
 Prueba realizada con aire a temperatura ambiente 17,4°C.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Precinto: TCK202602021 0096143 - IV-CAL 70 kg/cm2-F CAL 02/26

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
11/02/2026

Laboratorio Calibración y Pruebas
 Técnico Lab D. Vallejos
 FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROL

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
11/02/2026

Control de Calidad y Operaciones
 Ing. M. Lozano
 FIRMA / ACLARACIÓN: