

Fecha: 03-02-2016

Lugar: YACIMIENTO LOMITA DE LA COSTA

Descripción: Instalaciones de planta de carga

1. Ingreso a predio



Salida de emergencia N°1



Salida de emergencia N° 2



Punto de reunión fuera del predio





Se observa residuos por todo el predio

2. Casilla de oficinas-comedor y pañol





3. Pañol

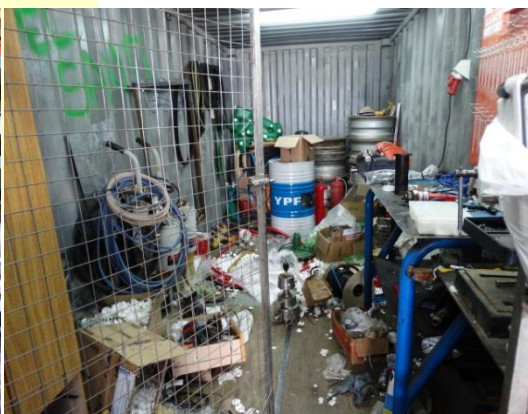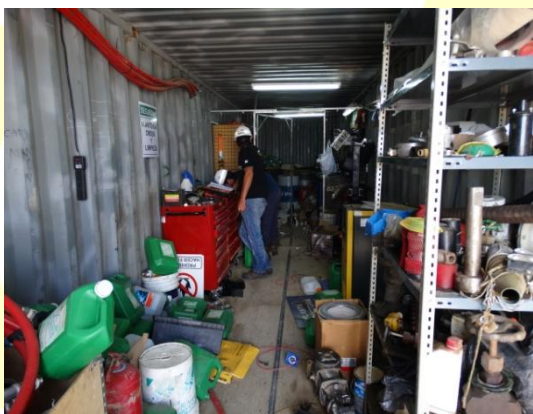



4. Productos químicos (metanol)



Se debe ubicar los productos químicos en otro lugar, sobre base para contención de derrames, no hay identificación de producto



Recipiente de gas oil
sin identificar

5. Tableros sin señalización de peligro- con cables expuestos





6. Generador con baterías a la intemperie, por fallas en el equipo debe utilizarse baterías



7. Manchas de gas oil, aceite por todo la planta



8. Tambores dispersos en distintos puntos de planta



9. Base para tambores, con producto derramado, poco espacio, a la intemperie. Se observa también montículo con residuos varios



10. Area de compresores





11. Bahía de carga



12. Pozo de gas



Información adicional:

- Roles de emergencia (roles de accidente y de incendio) realizado por consultora BCR Seguridad, teléfono 0297-4550462, Técnica Gabriela Romano
- ART Galeno
- Botiquín de primeros auxilios ubicado en casilla, con elementos vencidos
- Lavaojos dentro de casilla
- No posee equipo autónomo
- No poseen detector de mezcla explosiva
- No tiene agua caliente producto de que se robaron el termo tanque
- Puerta de casilla rota
- Poseen comunicación radial y telefónica
- No está señalizado estacionamiento
- Si bien poseen clasificación de residuos no se observa gestión de residuos
- Los vehículos son alquilados
- Falta señalización en varios puntos de planta (uso de EPP, estacionamientos, PAT, Procedimiento de carga, equipos llenos, equipos vacíos)
- No hay luces de emergencia
- Los compresores poseen detectores de humo

EPP

- Se entregan botines de seguridad (cada 4 o 5 meses), pantalón cargo, camisa, anteojos de seguridad (cuando es necesario, piden a supervisor), guantes de vaqueta y nitrilo (cuando es necesario, piden a supervisor) mameluco térmico.
- No se usa formulario de entrega de EPP según establece resolución 299/2011.

PERMISOS DE TRABAJO

- No utilizan permisos de trabajo
- No poseen registros de análisis de riesgos operativos

HOJAS DE SEGURIDAD

- En carpeta se observo de metanol, aceite lubricante, grasa limit, grasa lubricante extraviada

REGISTROS DE MEDICIONES-CONTROL DE EXTINTORES

- Cuenta con mediciones de ruido
- Cuenta con formulario para registros y seguimiento de extintores, la misma no esta completa

ÚLTIMA VISITA DE TECNICO EN HIGIENE Y SEGURIDAD: 13-01-2016. Es importante mencionar, que la planta comenzó con sus operaciones hace 5 meses

PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL

- Concientización en las condiciones de seguridad (dictado)
- Protección y prevención de incendios. Uso de extintores
- Gas natural comprimido
- Líquidos inflamables
- Uso de EPP
- Riesgos eléctricos
- Repaso de técnicas de manejo defensivo invernal (dictado)
- Primeros auxilios y RCP (dictado)
- Riesgos en el uso de herramientas manuales y eléctricas
- Ruido
- Medio Ambiente. Gestión de residuos
- Protección respiratoria
- Metanol. Riesgos
- Rol de accidente de trabajo
- Simulacro de evacuación
- Conducción vehicular (dictado)
- Riesgos de trabajo en altura
- Prevención de lesiones lumbares
- Resbalones, caídas
- Manejo de derrames. Prevención de derrames
- Orden y limpieza

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS



INFORME DE AUDITORIA DE SMA

Código: SMA-FOR-024

Versión N° 00


Fecha Vigencia: 27/02/13

- POT-101: Recepcion, carga y despacho de camión en YLDLC
- Procedimiento periódico de mantenimiento de PAC
- Desmontaje de la defensa natural en modula MAT
- Conexionado del VST a puntos de carga
- Procedimiento ante incendios de la planta de llenado PAC
- Operación de la planta de carga de VST
- Carga de combustible en camioneta con vine de 1000 lts.



GRUPO
OAS

13. CROQUIS PLANTA DE CARGA

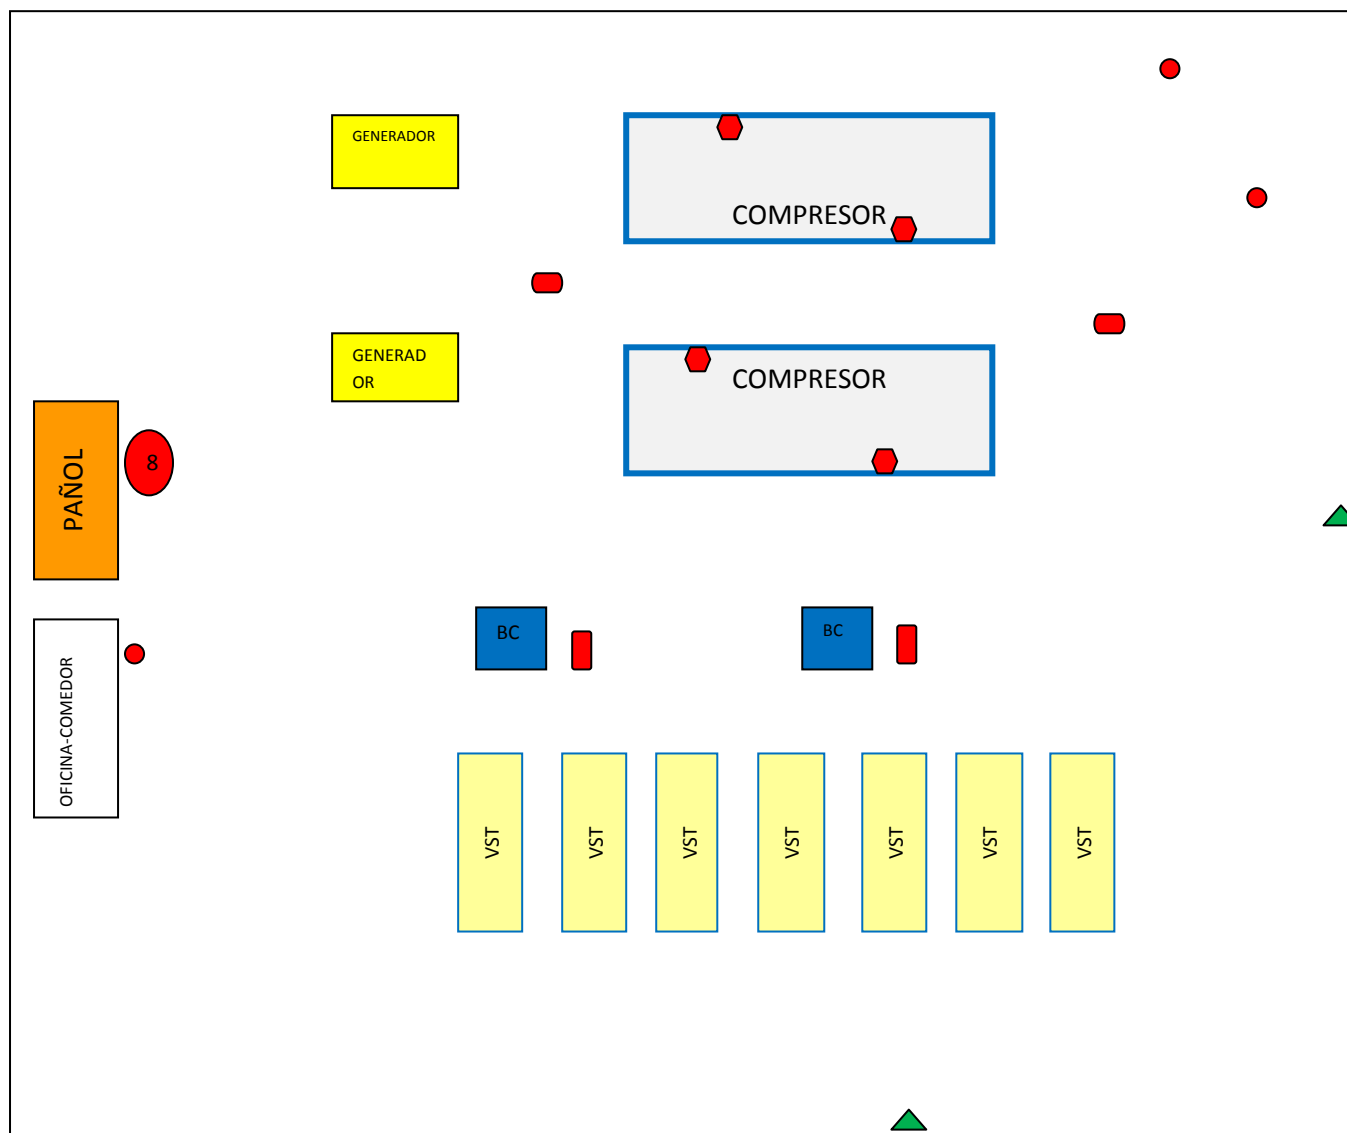

REFERENCIAS

▲ SALIDAS DE EMERGENCIA

● Extintores de 10 Kg PQS ABC. Cantidad total: 11


⬡ Extintores de CO2 x 14 kg. Cantidad total: 4 (dos en cada compresor, falta uno que se descargó)

▢ Extintores de carro x 25 Kg PQS ABC. Cantidad total: 2

▢ Extintores de carro x 70 Kg PQS ABC. Cantidad total: 2



BAHIA DE CARGA



SEMI CON 3 MAT